


SIGNES ANNONCIATEURS D'UNE EXPLOSION DE FUMÉES



SIGNES ANNONCIATEURS D'UN EMBRASEMENT GENERALISE

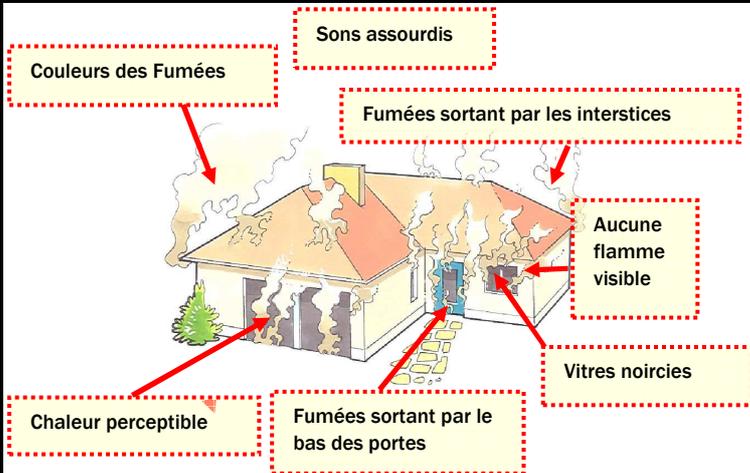

- Le volume a des ouverture permettant l'apport d'air
- Foyer localisé avec des flammes visibles
- La couche de fumées se densifie et s'épaissit rapidement
- La chaleur est intense, impossible d'être debout
- Des flammes apparaissent dans la couche de fumées suivies de roll-over

Synoptique de la méthode d'intervention

RECONNAISSANCES

- Lecture précise du feu,
- Recherche des signes extérieurs caractéristiques

REACTIONS IMMEDIATES

- Établir en attente une LDV 500 l/min,
- Procéder à un contrôle croisé des EPI,
- Équiper un binôme de protection en attente,
- Maintenir la permanence de l'eau.

signes d'explosion de fumées à repérer

OUI

Risque d'Explosion de Fumées (BACKDRAFT)

ATTITUDE DEFENSIVE

NON

Des roll-over sont-ils visibles ?

OUI

Risque IMMIMENT d'embrasement généralisé éclair (FLASH-OVER)

ATTITUDE DEFENSIVE

NON

signes d'embrasement généralisé éclair

OUI

Risque d'embrasement généralisé éclair (FLASH-OVER)

ATTITUDE OFFENSIVE

NON

Poursuite de la Marche Générale des Opérations