

ETARE n° I43190001

COORD DFCI HF20 E3. 5 N° identifiant Unique : 80007 (accueil-sécurité)

ADRESSE 928 Avenue Lavoisier Antoine - 43700 Saint Germain Laprade

ACTIVITE Production de principes actifs-pharmacie Site SEVESO

FAREVA



Départ Type

| | |
|----------------|-------------------|
| 2 FPT 1 | 1 VSAV |
| 1 VPCE + CELAR | |
| 1 EPA | 2 Chefs de Groupe |
| 1 VPC | 1 Chef de Colonne |
| 1 VIRT | 1 CCIM |

Lu et approuvé le :

Par l'exploitant ou son représentant :

CONSIGNES OPERATIONNELLES

- Se Présenter au PC Sécurité
- Prendre contact avec le **DOI** (directeur des opérations Internes) ou **COI** à défaut
- Couverture du site par SSI avec tableau central au PC Sécurité
- Présence sur site d'une équipe d'intervention : primo intervenants
- Présence de deux véhicules incendie dont un FMOG 180m³/h
- Présence Installation de **SPRINKLAGE EAU** et **EAU DOPPEE**
- **DANGER ELECTRIQUE** : Démarrage groupe électrogène dès coupure du réseau électrique total ou partiel.

CONSIGNES PARTICULIERES

- Hors heures ouvrables site sous télésurveillance : Société de gardiennage sur les lieux → PC Sécurité
- L'agent de sécurité reste à disposition du COS en attendant le DOI ou le COI
- Accès des véhicules parking PC Sécurité

CONDUITES A TENIR

- S'assurer auprès du PC Sécurité de l'évacuation totale du site ;
- S'assurer de la coupure des fluides ;
- Présence de **ZONES ATEX** coupure téléphones portables et appareils sélectifs ;
- **DANGER ELECTRIQUE** : Transformateurs-Poste livraison ENEDIS
- Rétention de 1700m³ alimentée par égout chimique

CAPACITES HYDRAULIQUES

- PEI sur-pressés > 8 Bars **ATTENTION PRESSION DE REFOULEMENT**
- Réseau Maillé Q : 120m³/h
- Deux réservoirs d'eau totalisant 3600m³

LES RISQUES

- Risques toxiques et corrosifs : TANKFARM n°3



n°8



n°6-1

- Risques de BLEVE : TANKFARM n°1 ; n°2 ; n°4 ; n°5



n°2-1

Solvants et déchets

- Risque explosif : déflagration (Bât 305-405-505 présence de poudres)
Chaufferie gaz (Bât 303) Bouteilles acétylène (Extérieur Bât 400)



n°2-1



n°2-2



n°3

- Risques d'anoxie : Stockage d'azote (Bât 305 et 311-TOU)



n°2-2

- Risques d'inflammation spontanée – Bât 308- HTHM




n°4-1




n°4-2



n°4-3

| | | | |
|---|----------------|---|------------------------|
|  | PI |  | Accès des Secours |
|  | PI Surpressé |  | Barrage Gaz |
|  | Egout Chimique |  | Poste livraison ENEDIS |



0 m 25 m 50 m

- 003 Poste de garde
- 102 Local social
- 103 Administration
- 107 Bâtiment protection incendie
- 203 Stockage produits finis
- 204 Sous station électrique
- 303 Bâtiment utilisé
- 304 Sous station électrique
- 305 Production
- 306 Production
- 307 Zone production
- 308 Stockage HTHM
- 309 Brûleur vapeurs solvants
- 310 Salle de contrôle
- 311 Zone utilité
- 312 Stockage
- 400 Laboratoire développement
- 401 Laboratoire qualité
- 402 Vestiaires
- 403 Protection incendie
- 404 Maintenance
- 405 Stockage matières premières
- 406 Stockage pièces
- 411 Stockage frigo
- 500 Station d'épuration
- 505 Production
- TF1 Tank Fam Solvants déchets
- TF2 Tank Fam Solvants
- TF3 Tank Fam Acides - bases
- TF4 Tank Fam Solvants déchets
- TF5 Tank Fam Solvants déchets



Bâtiments:

- 107 Bâtiment Protection Incendie
- TF2 Tank Farm Solvants Sprinklé
- TF3 Tank Farm Acides - bases
- TF4 Tank Farm Solvants déchets Sprinklé

-  PI Surpressé
-  Egout Chimique
-  Liquides Inflammables
-  Matières Toxiques
-  Matières Corrosives



Bâtiments:

- 303 Bâtiment utilité
- 304 Sous station électrique
- 305 Production Sprinklé
- 306 Production Sprinklé
- TF1 Tank Farm Solvants déchets Sprinklé

-  PI Surpressé
-  Egout Chimique
-  Liquides Inflammables
-  Chaufferies
-  Mur Coupe-Feu
-  Barrage Gaz
-  Transformateurs




- 304 Sous station électrique
- TF1 Tank Farm Solvants déchets Sprinklé


-  PI Surpressé
-  Egout Chimique
-  Liquides Inflammables
-  Mur Coupe-Feu
-  DR-520 DR-560 Sécheur
DR-561 DR-540 Sécheur
-  TA Tank Produits
-  VR Tank Produits
-  RE Réacteur






- 304 Sous station électrique
- TF1 Tank Farm Solvants déchets Sprinklé

| | |
|---|---------------------|
|  | Mur Coupe-Feu |
|  | RE Réacteurs |
|  | RE Réacteur |
|  | TA Tank Produits |
|  | PF Filtration |
|  | Egout Chimique |
|  | Liquide Inflammable |

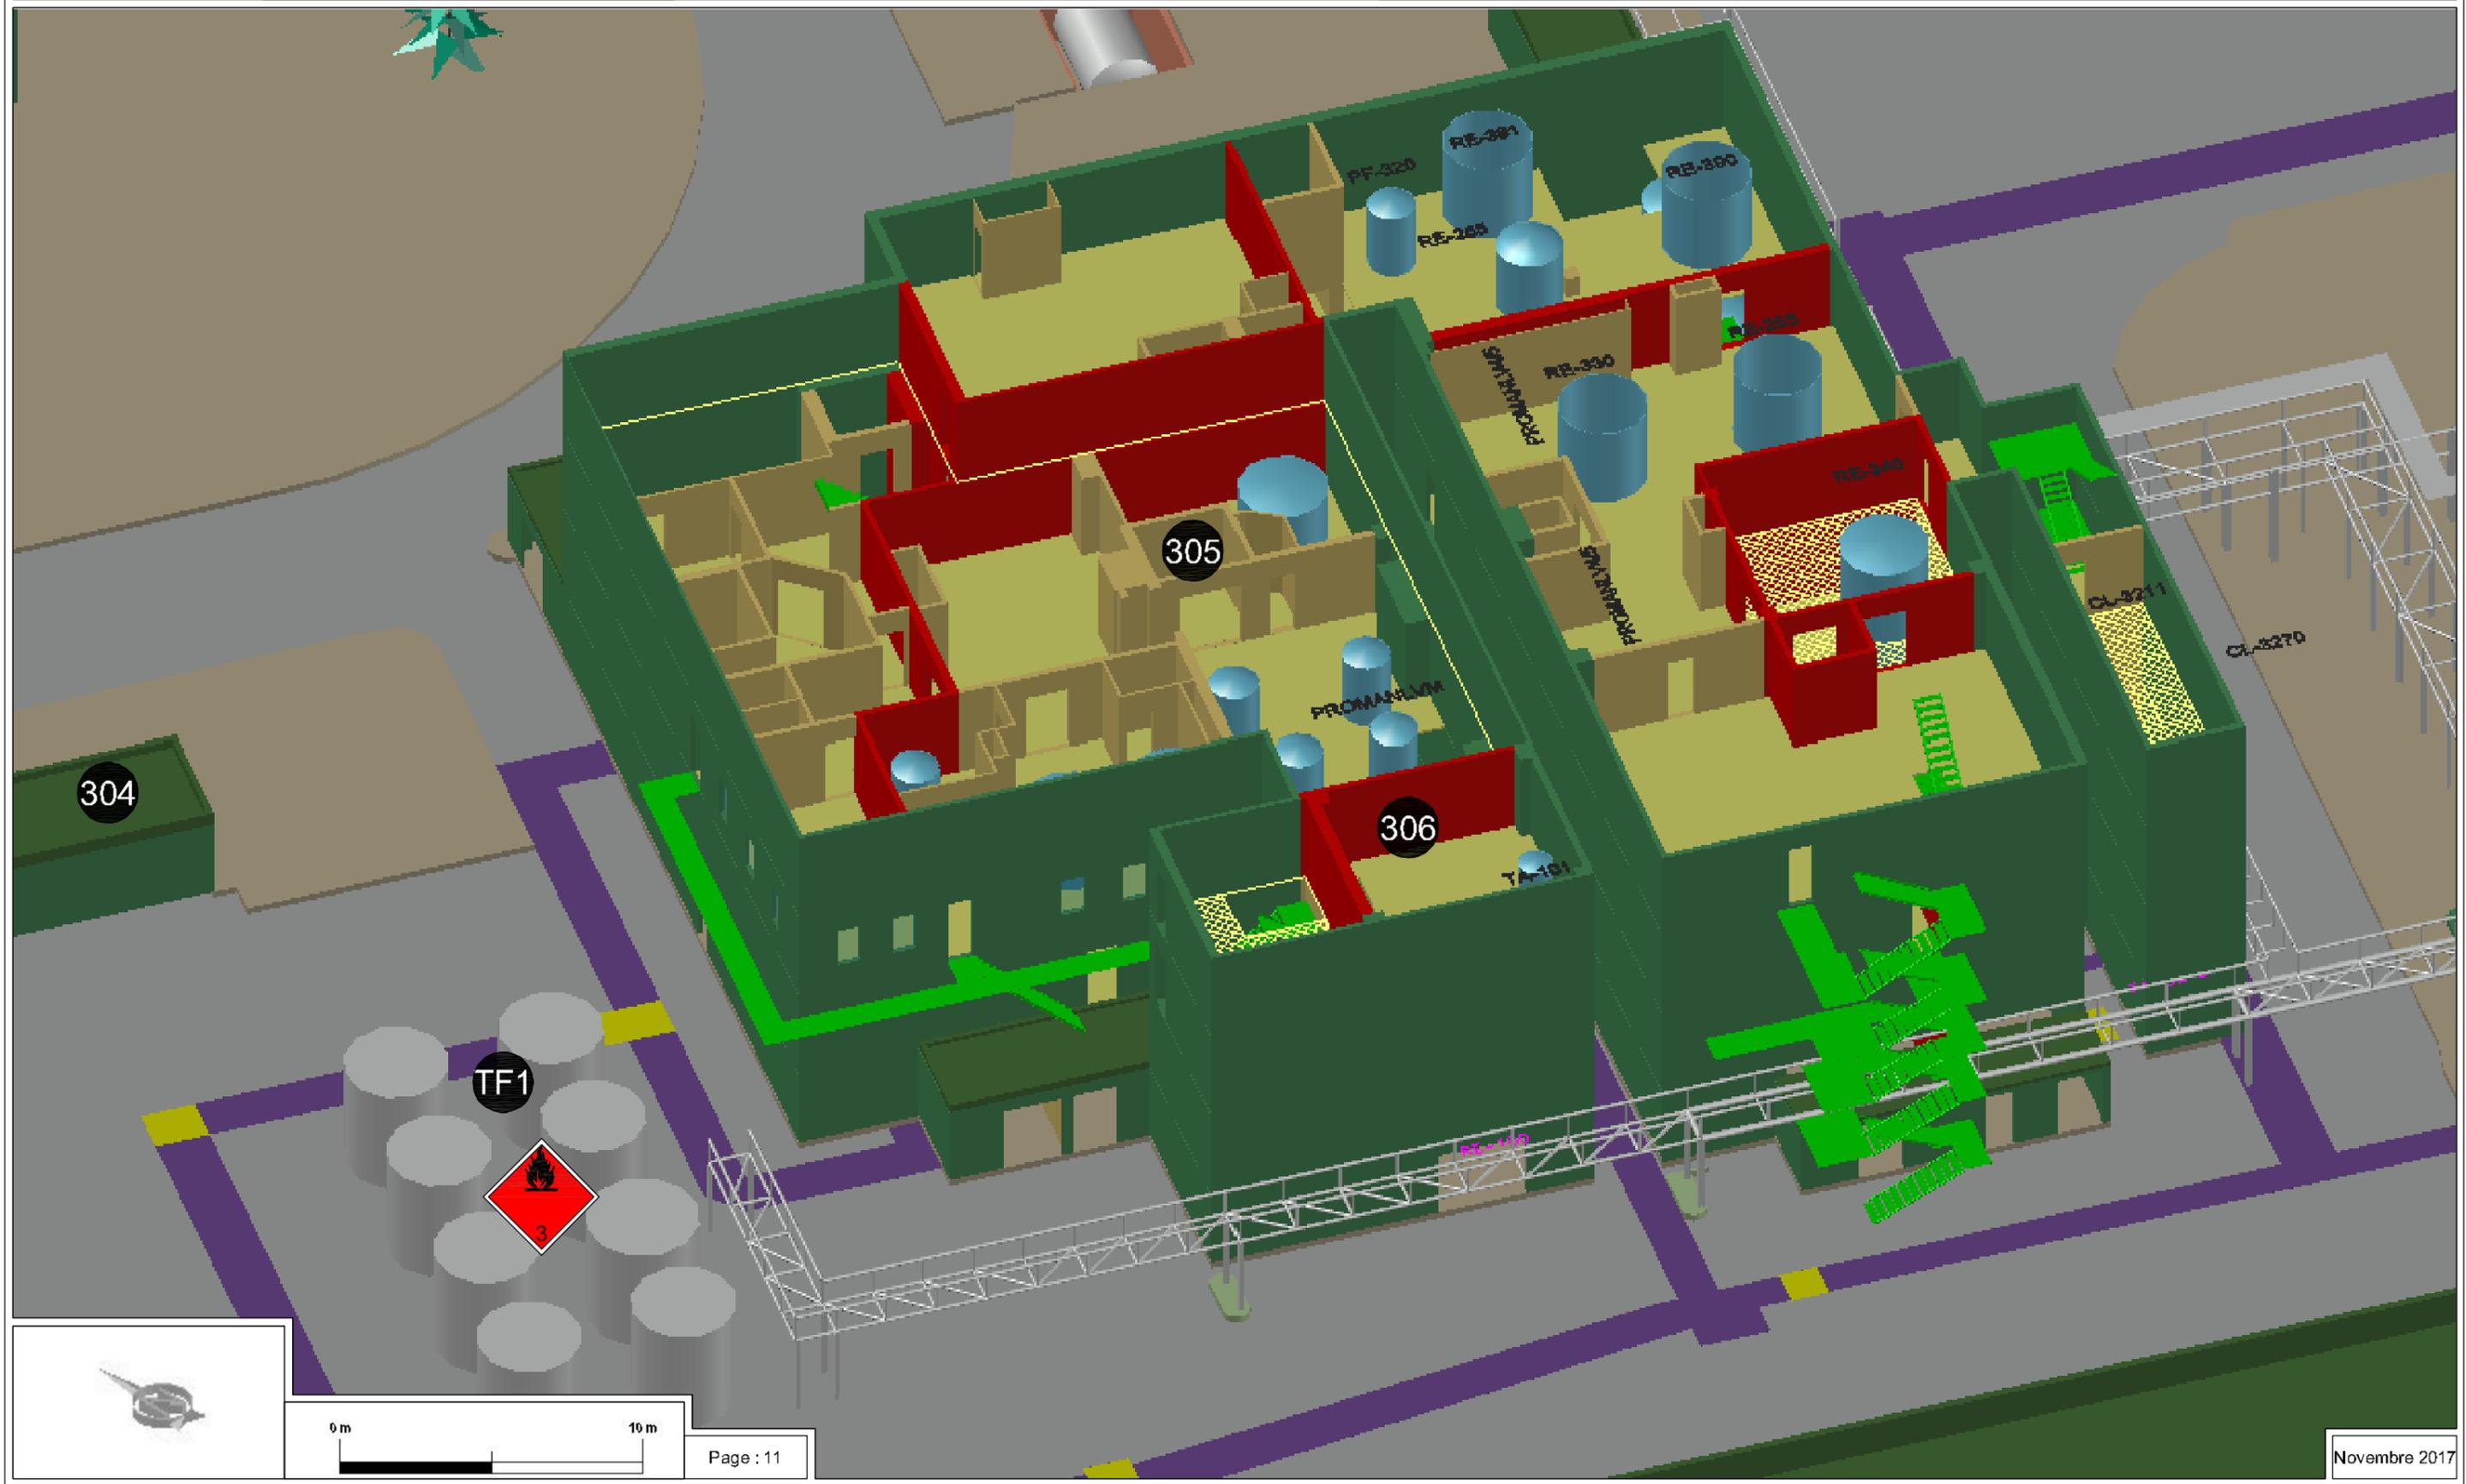

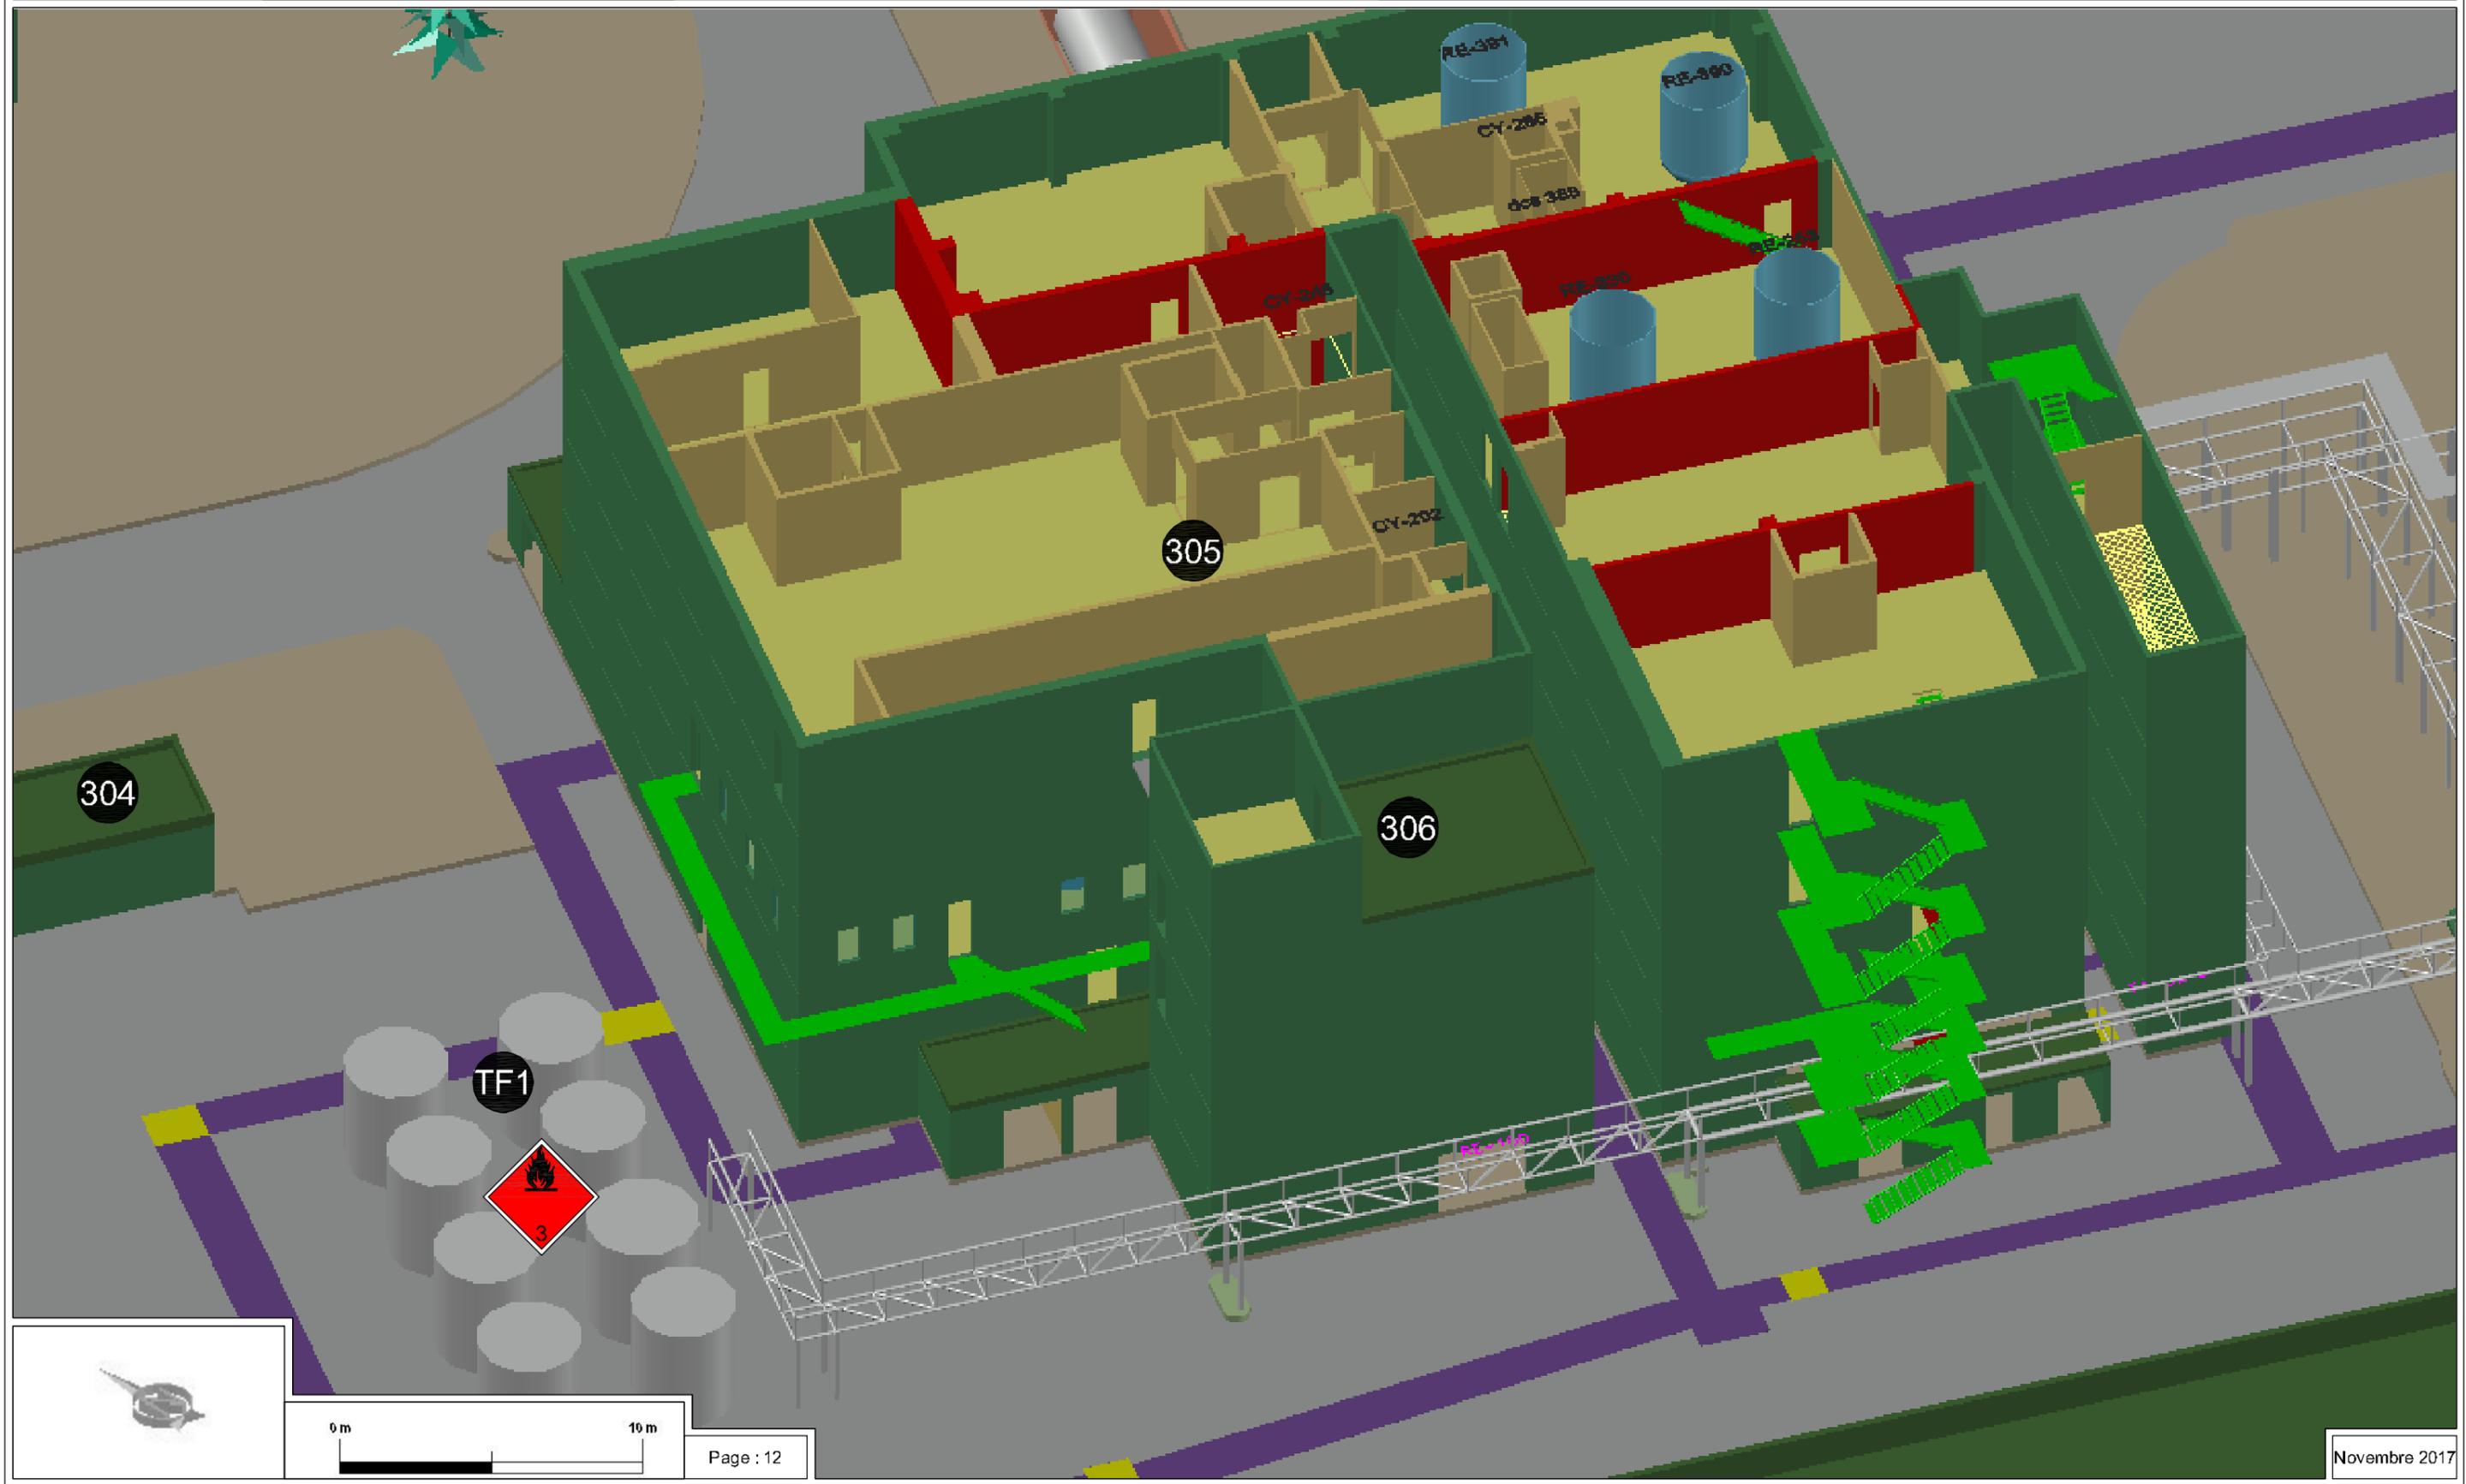

- 304 Sous station électrique
- TF1 Tank Farm Solvants déchets Sprinklé


| | |
|--|---------------------|
| | Mur Coupe-Feu |
| | RE Réacteurs |
| | Egout Chimique |
| | Liquide Inflammable |
| | RE Réacteurs |



Bâtiments:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 307 Zone production | 310 Salle de contrôle | 406 Stockage pièces |
| 308 Stockage HTHM | 311 Production Azote | 411 Stockage frigo |
| 309 Brûleur vapeur solvants | 312 Stockage | |

- | | |
|--|---|
|  PI Surpressé |  Réactif à l'eau |
|  Egout Chimique |  Auto inflammable |
|  Barrage Gaz Poste détente Gaz |  Matières Toxiques |
| |  Matières Corrosives |


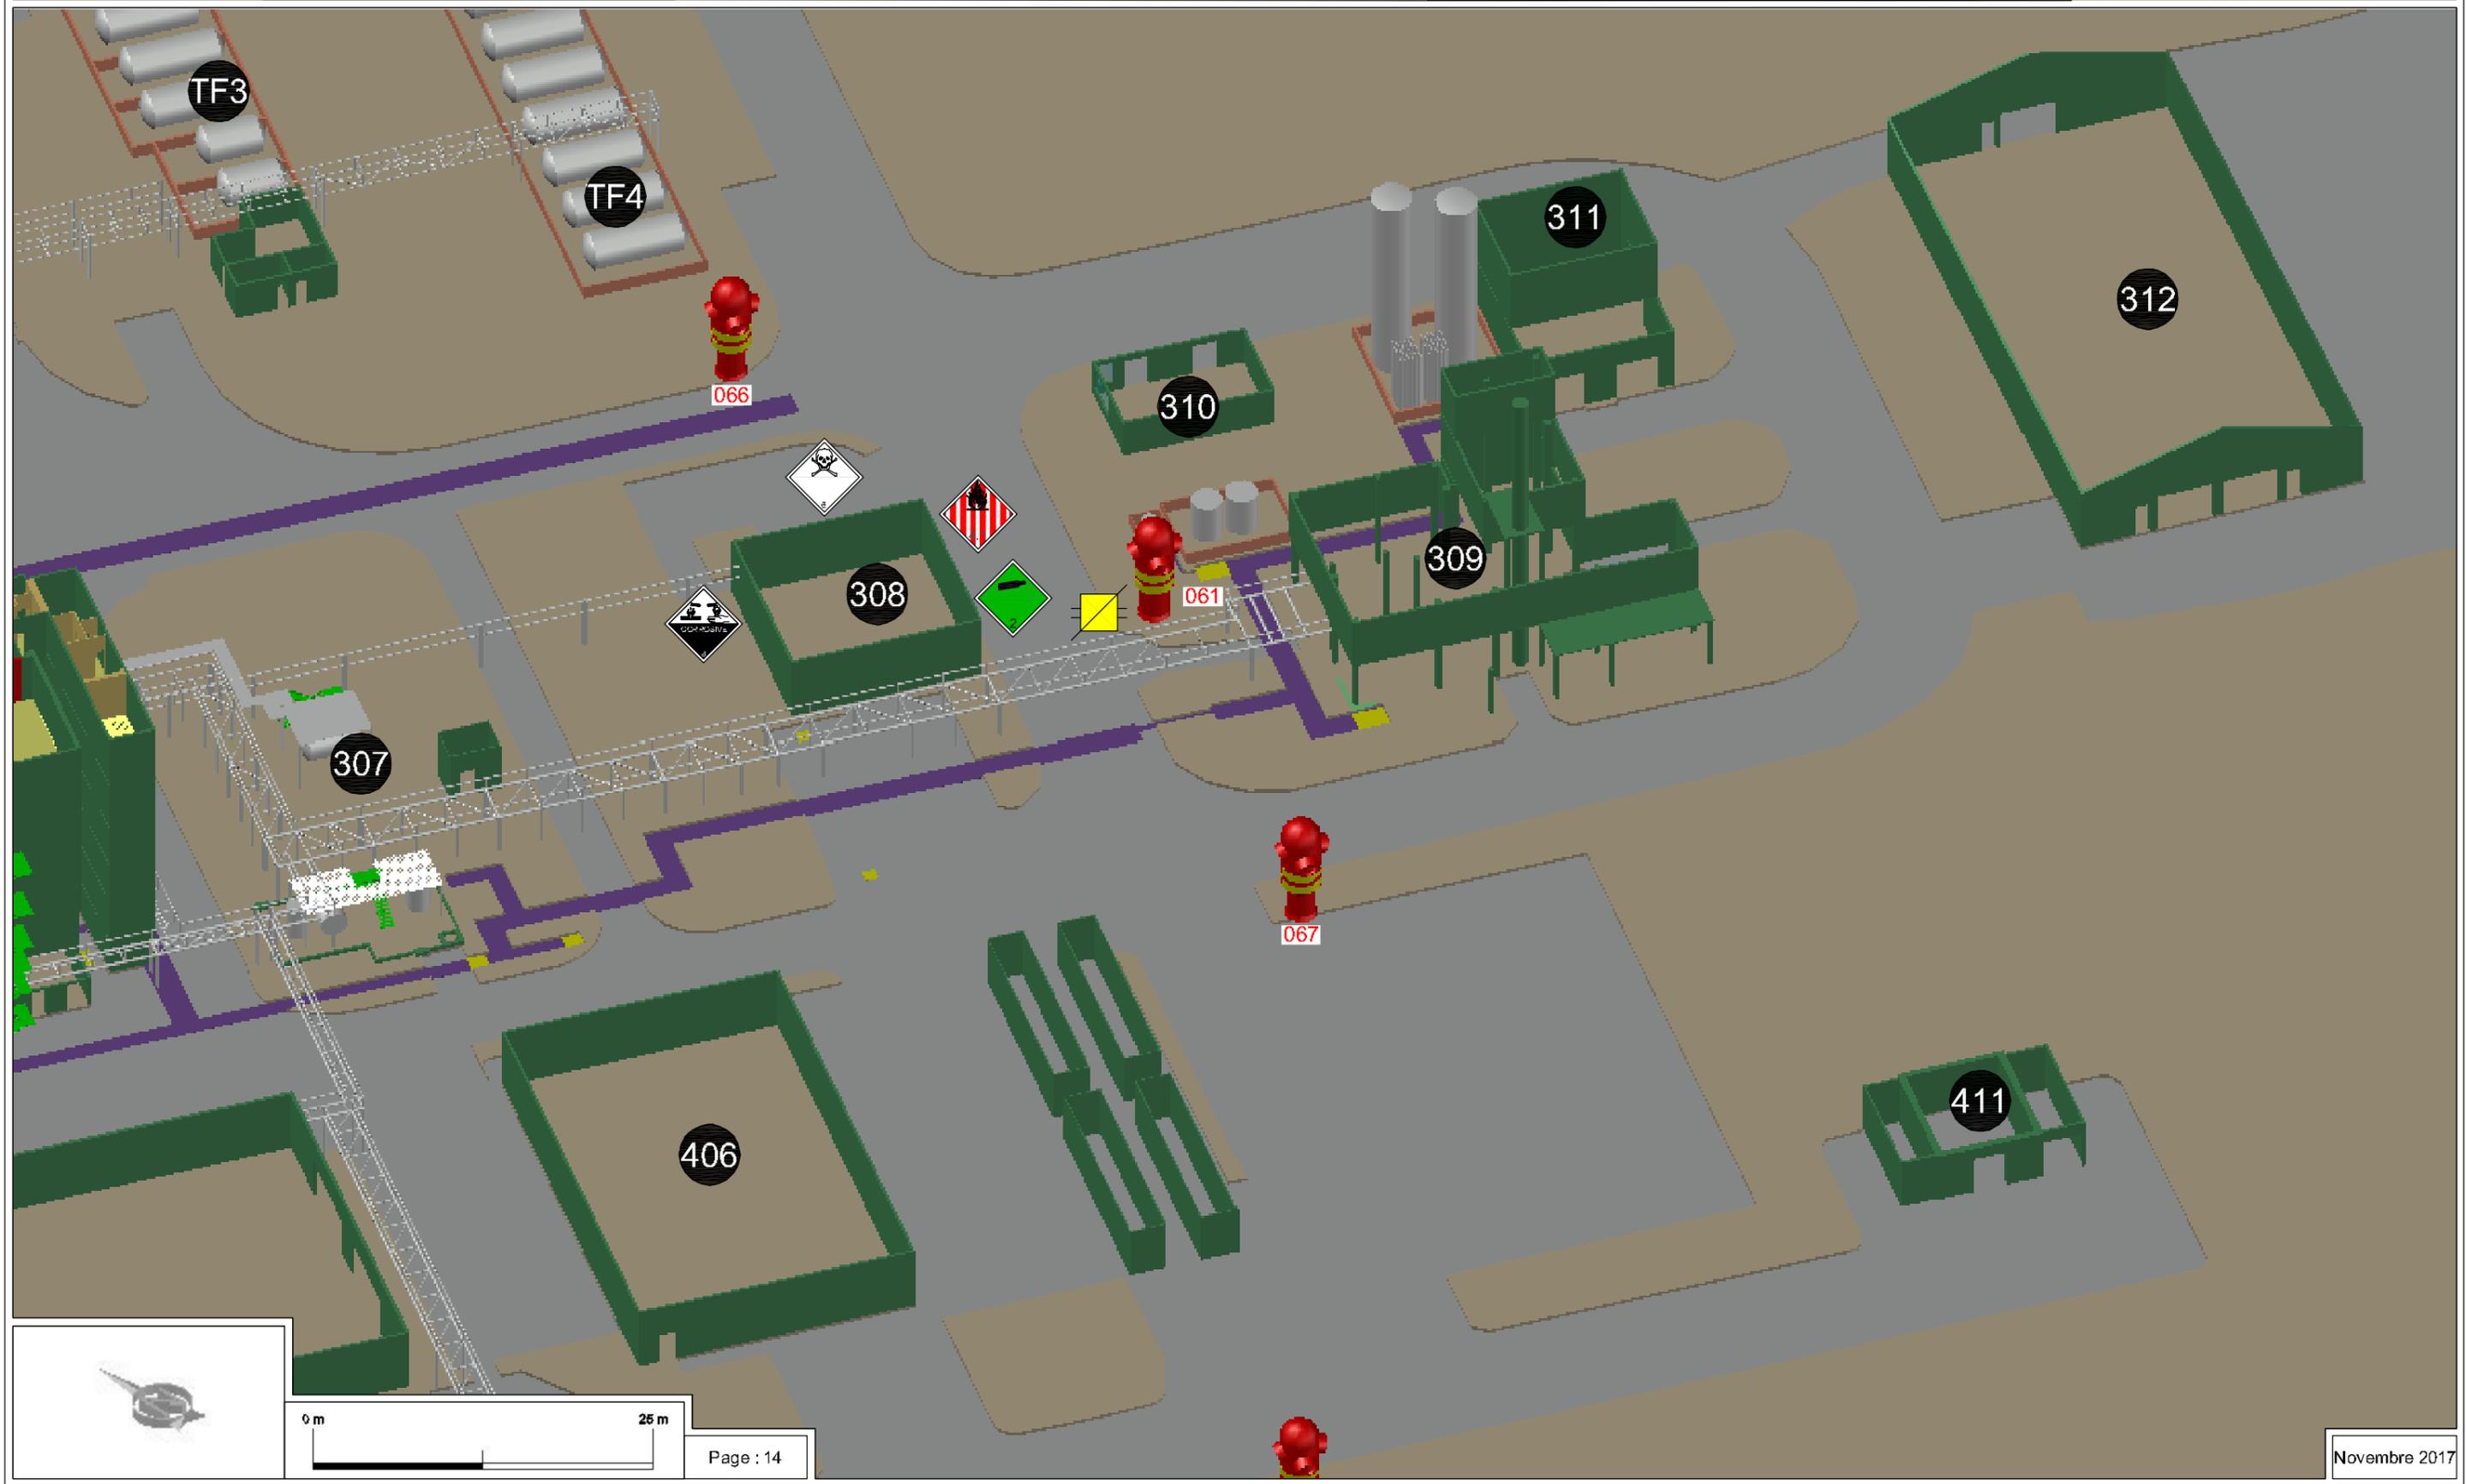


Bâtiments:

- 400 Laboratoire développement
- 401 Laboratoire qualité
- 402 Vestiaires
- 500 Station d'épuration

-  PI Surpressé
-  Egout Chimique
-  Gaz Inflammables


-  Mur Coupe-Feu
-  Matières Toxiques
-  Réactif à l'eau

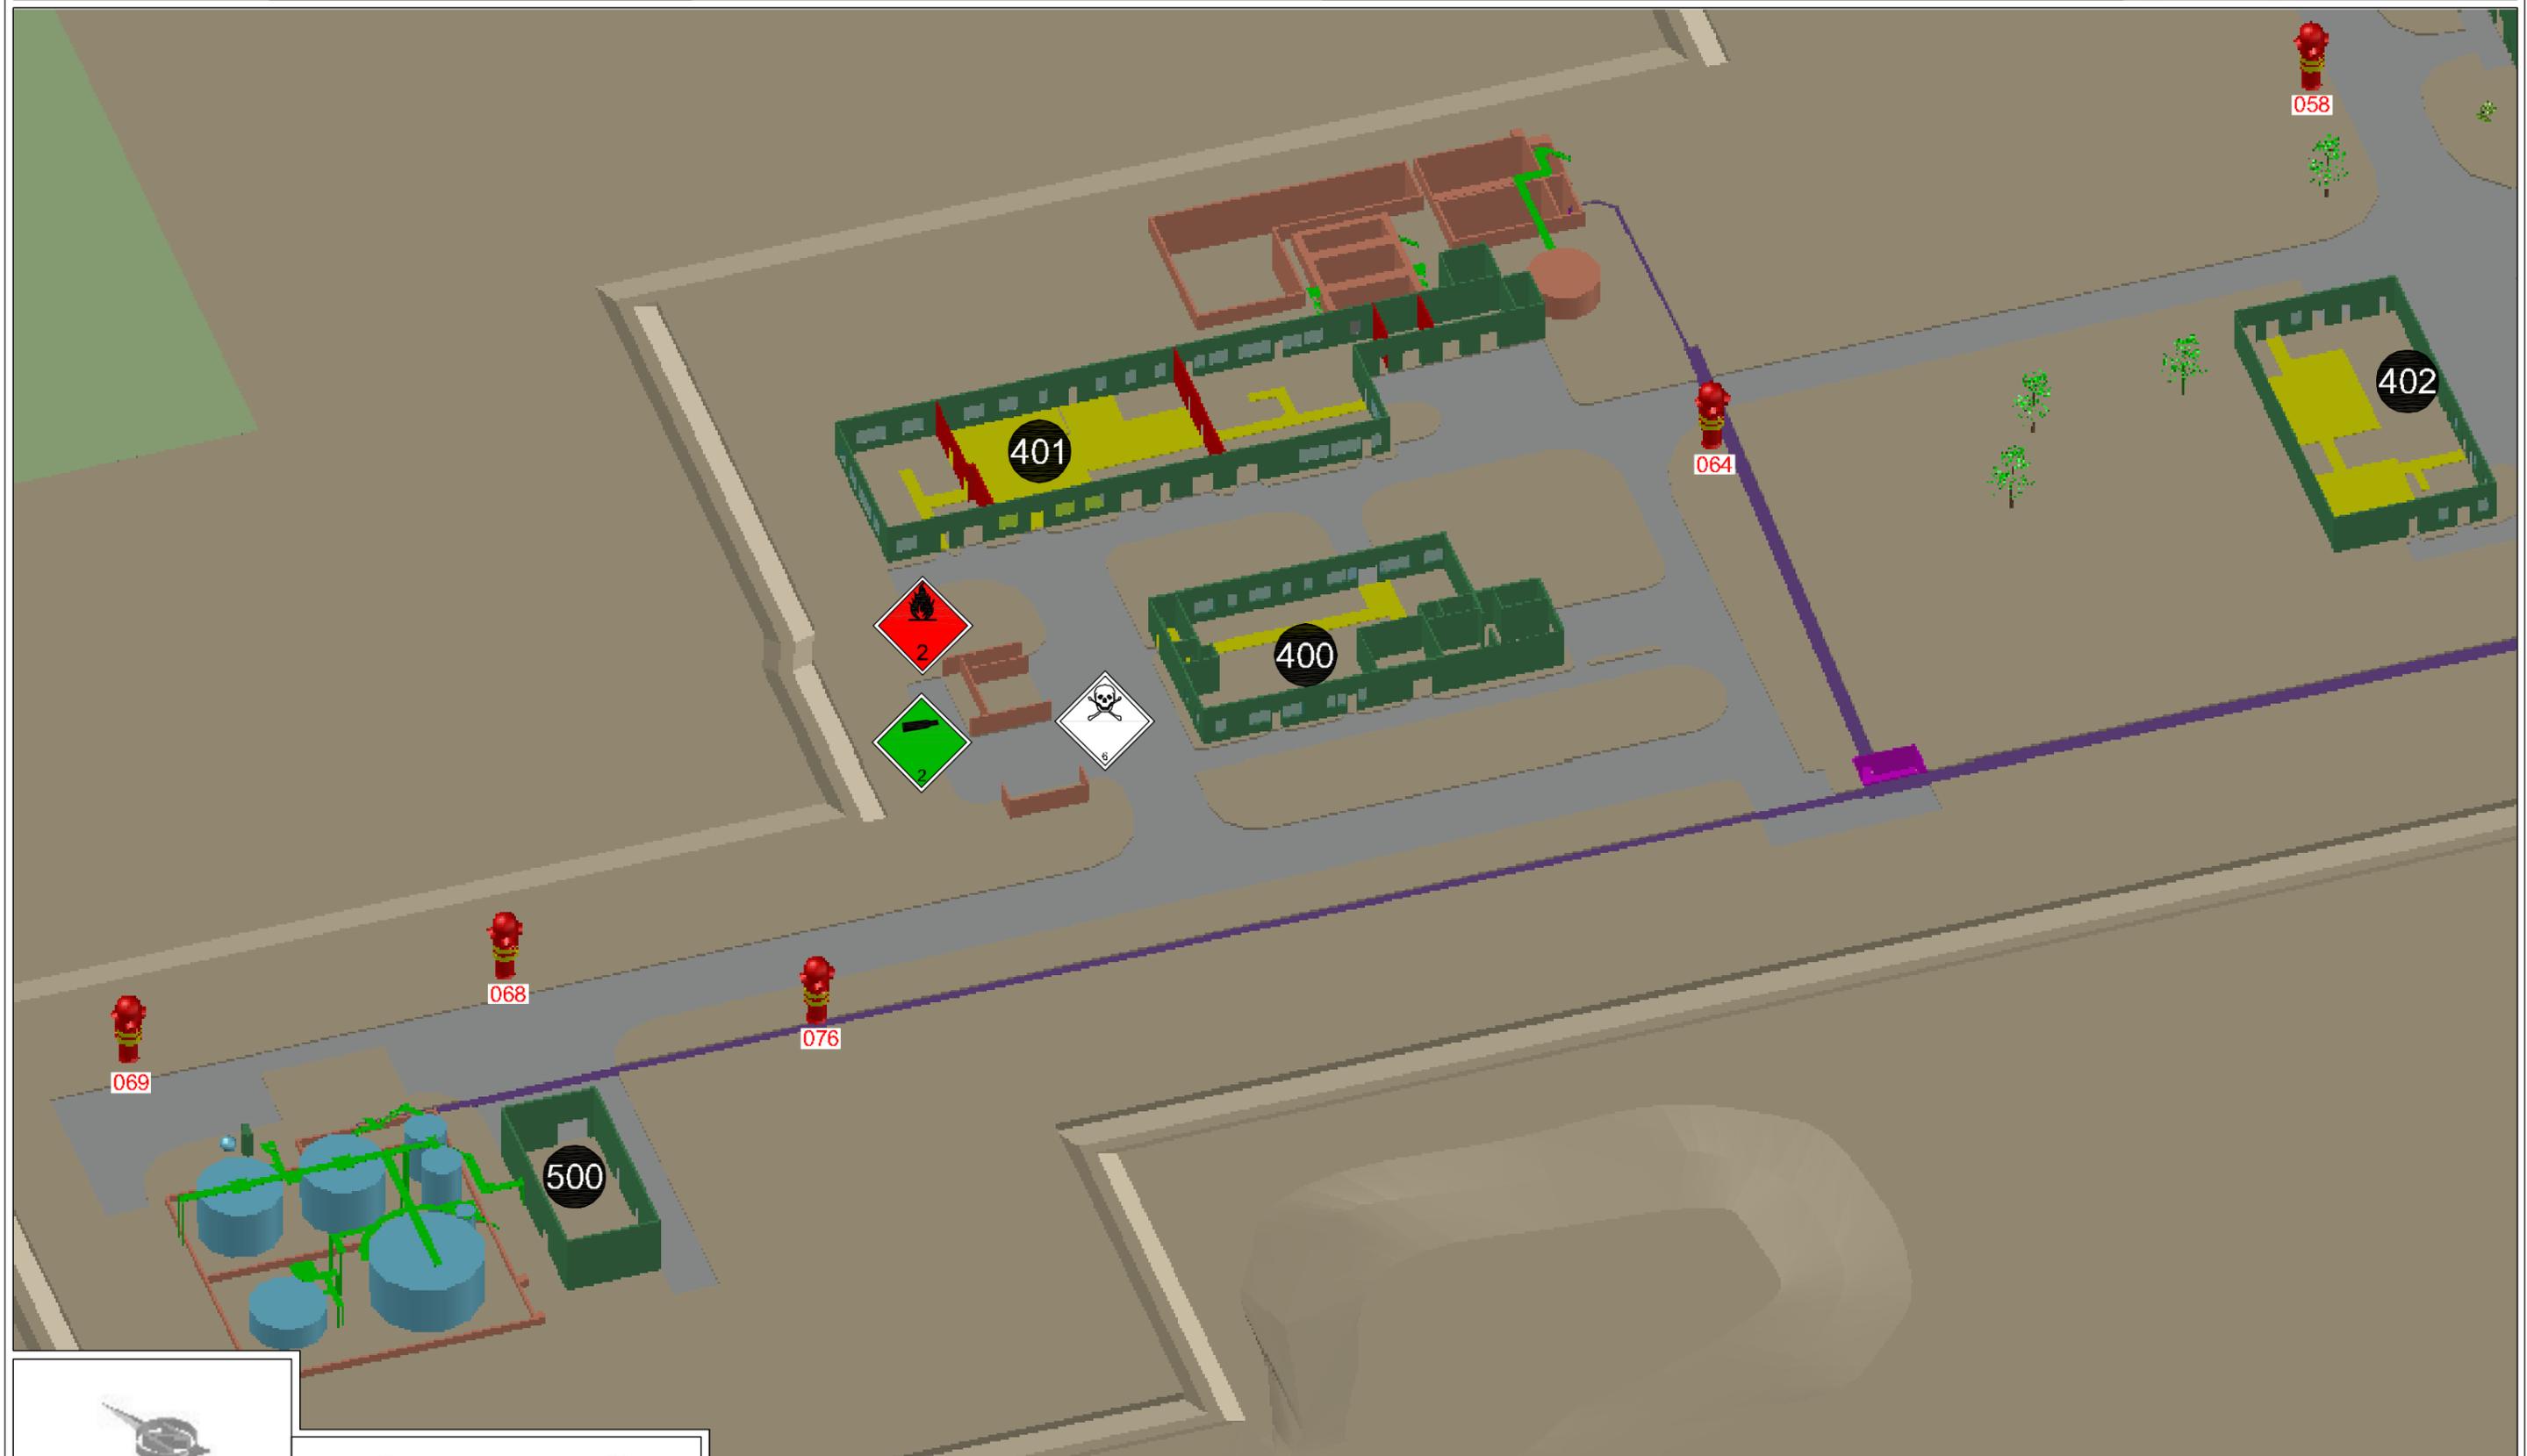

Bâtiments:

- 403 Protection incendie
- 404 Maintenance (RdC)
- 405 Stockage Matières premières
- 505 Production (RdC) Sprinklé

-  PI Surpressé
-  Mur Coupe-Feu
-  Egout Chimique
-  Liquides ou gaz Inflammables
-  Matières Toxiques





Bâtiments:

- 404 Maintenance (Niveau: 1)
- 505 Production (Niveau: 1)
Sprinklé

-  PI Surpressé
-  Egout Chimique

-  Mur Coupe-Feu

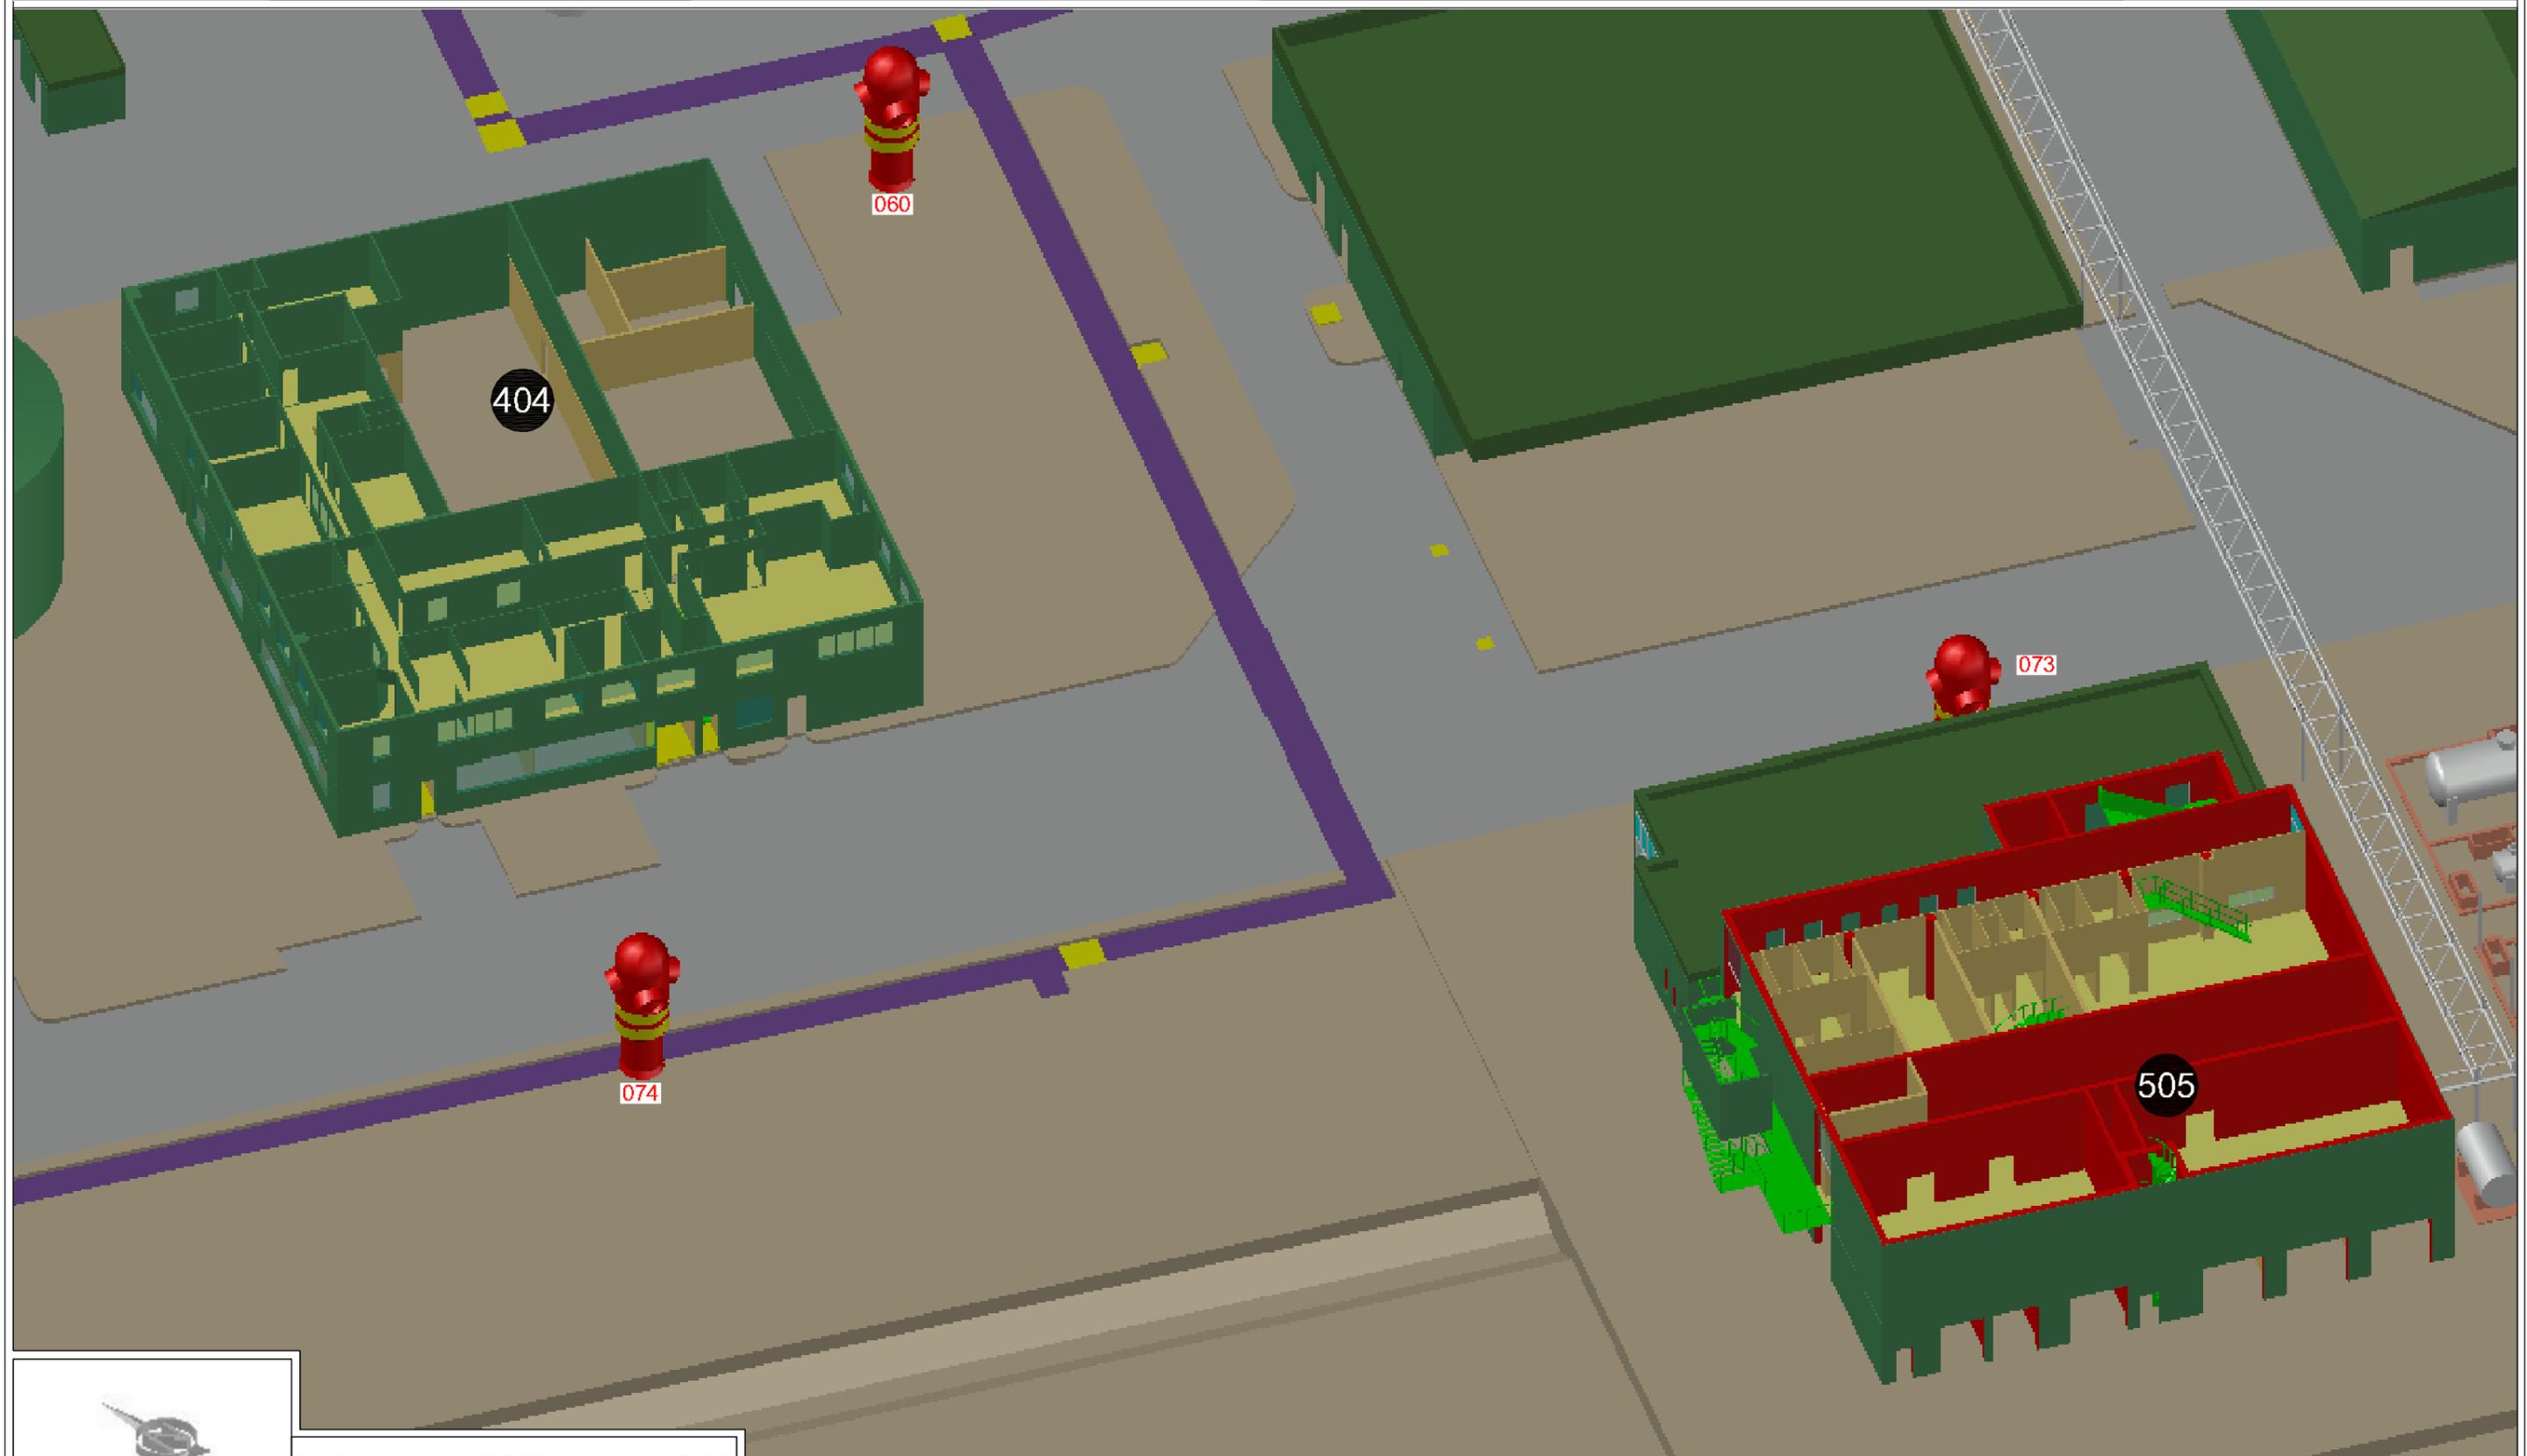


Bâtiments:

- 505 Production (Niveau: RdC) Sprinklé eau doppée
- TF5 Tank Farm Solvants déchets Sprinklé

-  PI Supressé
-  Liquides Inflammables

-  Mur Coupe-Feu
-  Transformateurs

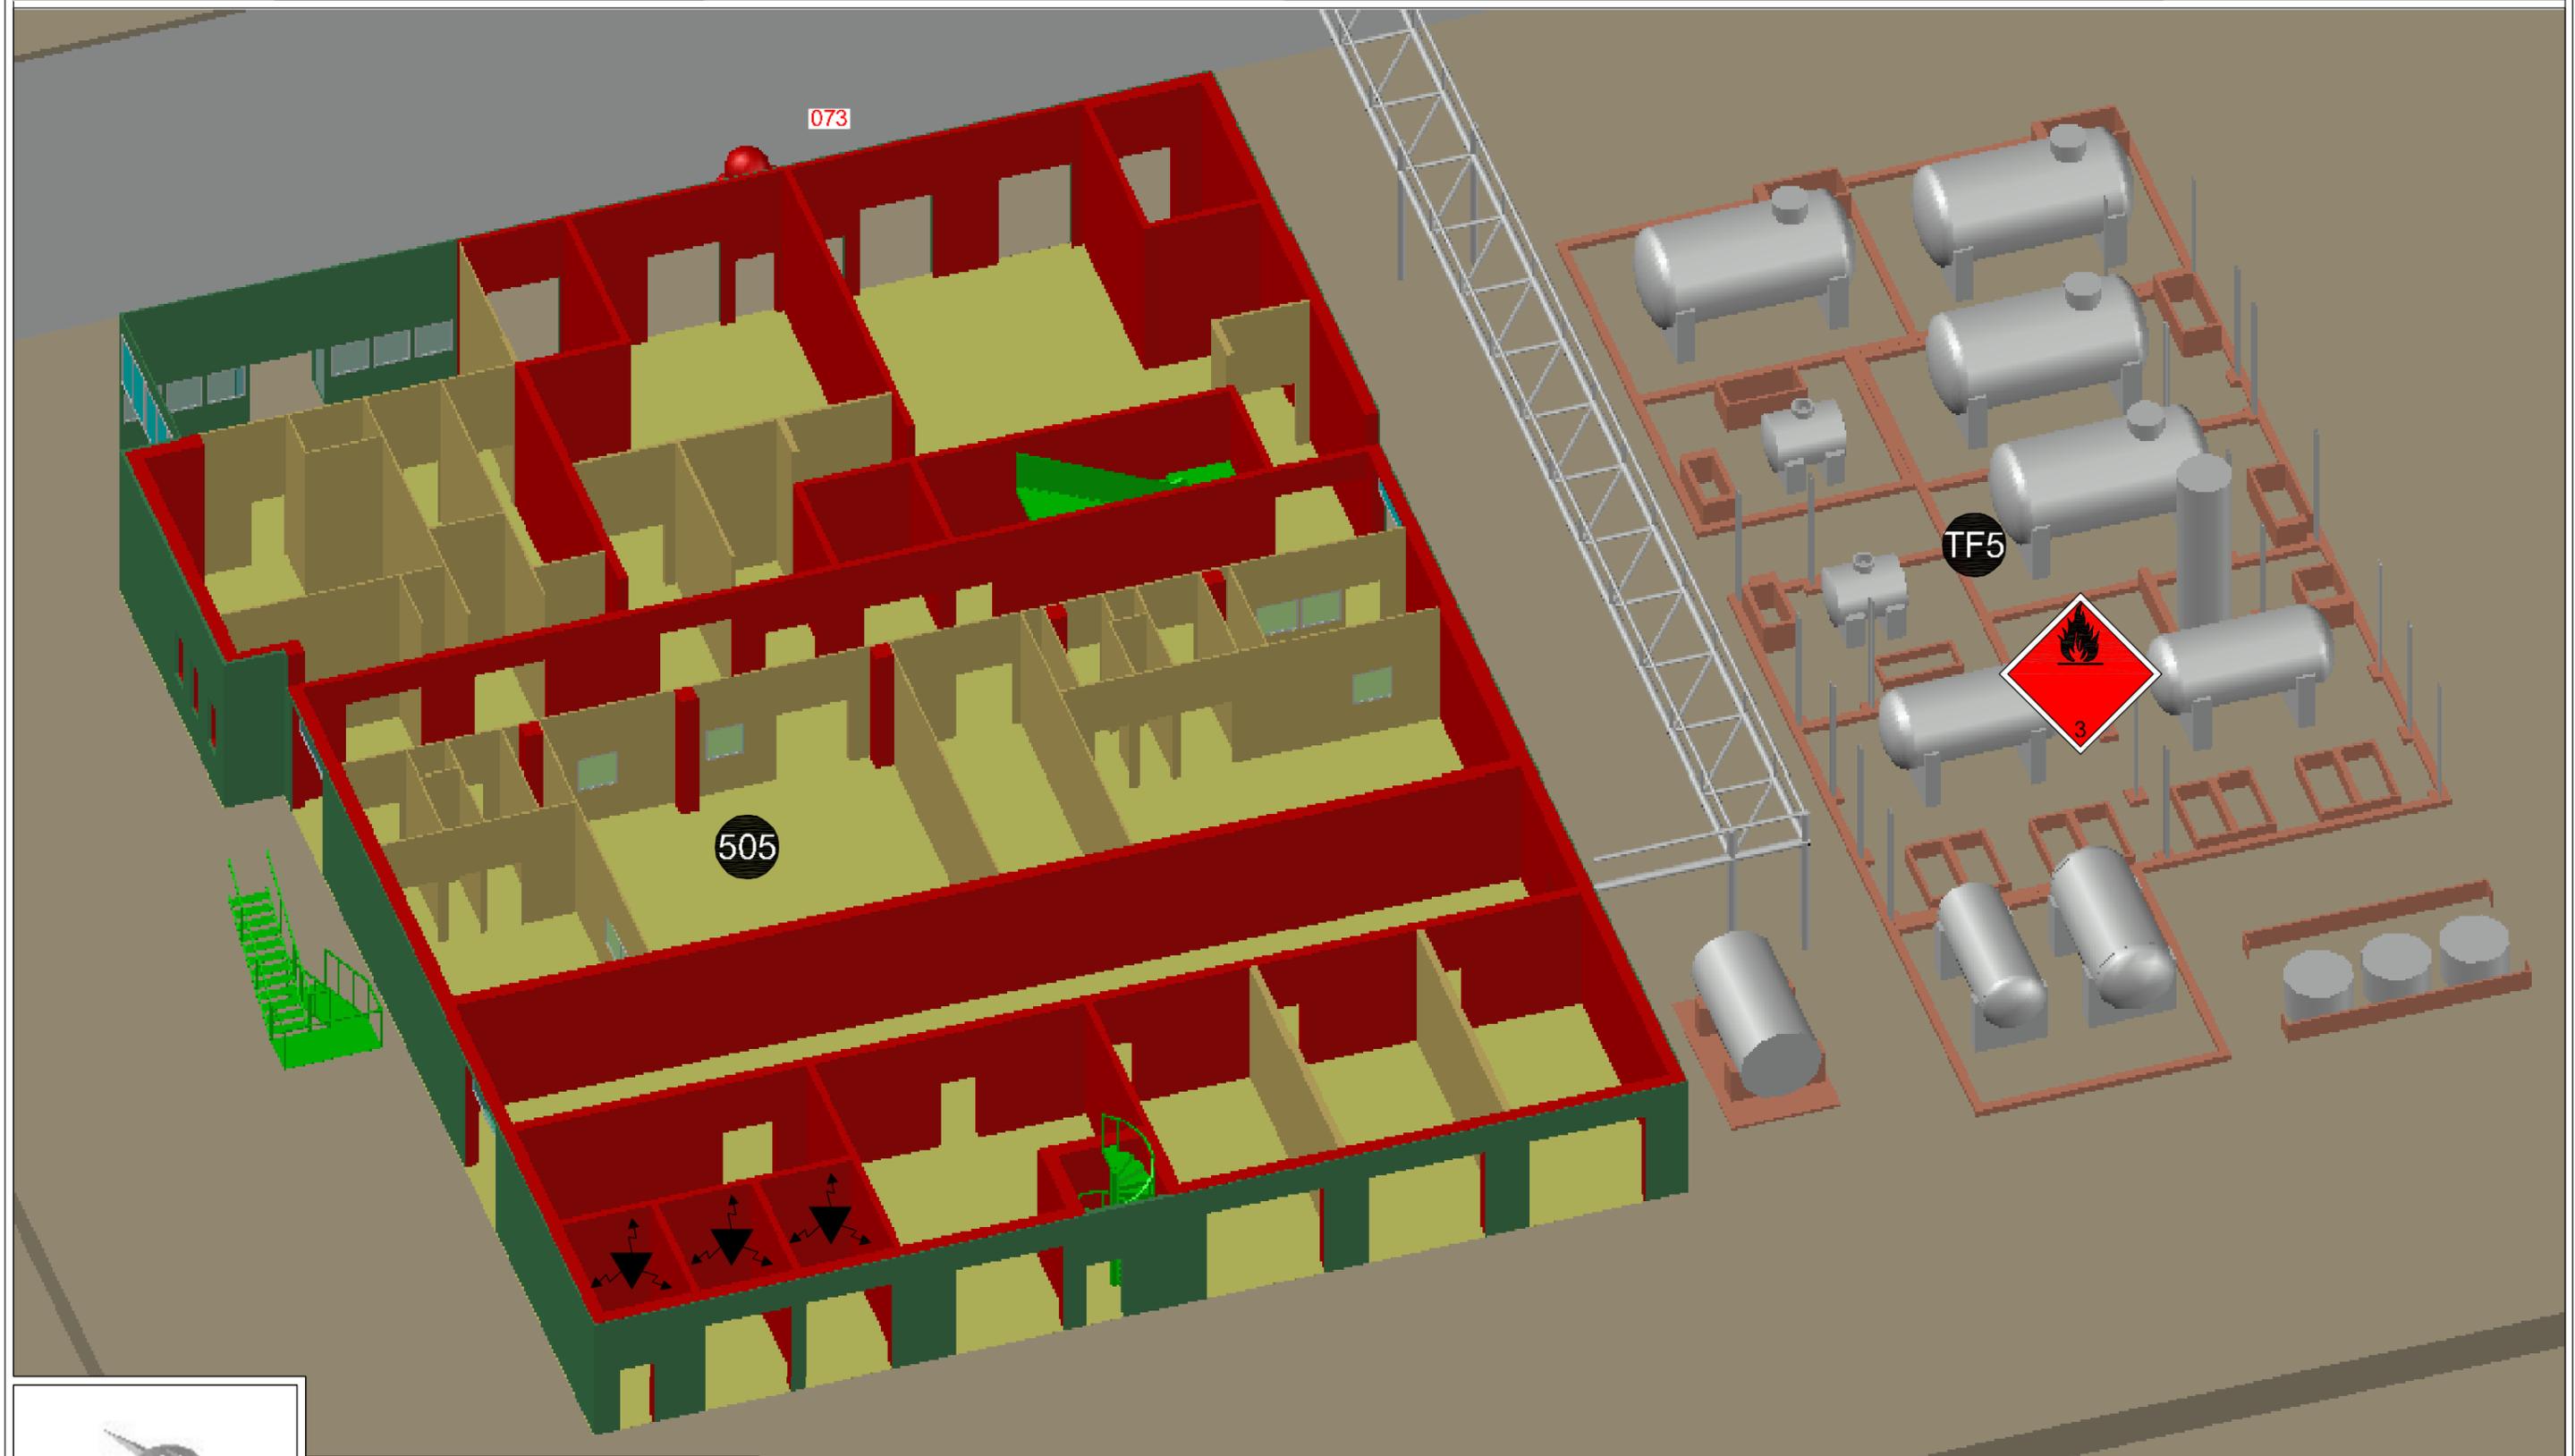

Bâtiments:


- 505 Production (Niveau: 1)
Sprinklé
- TF5 Tank Farm Solvants
déchets
Sprinklé eau doppée



Liquides Inflammables




Mur Coupe-Feu

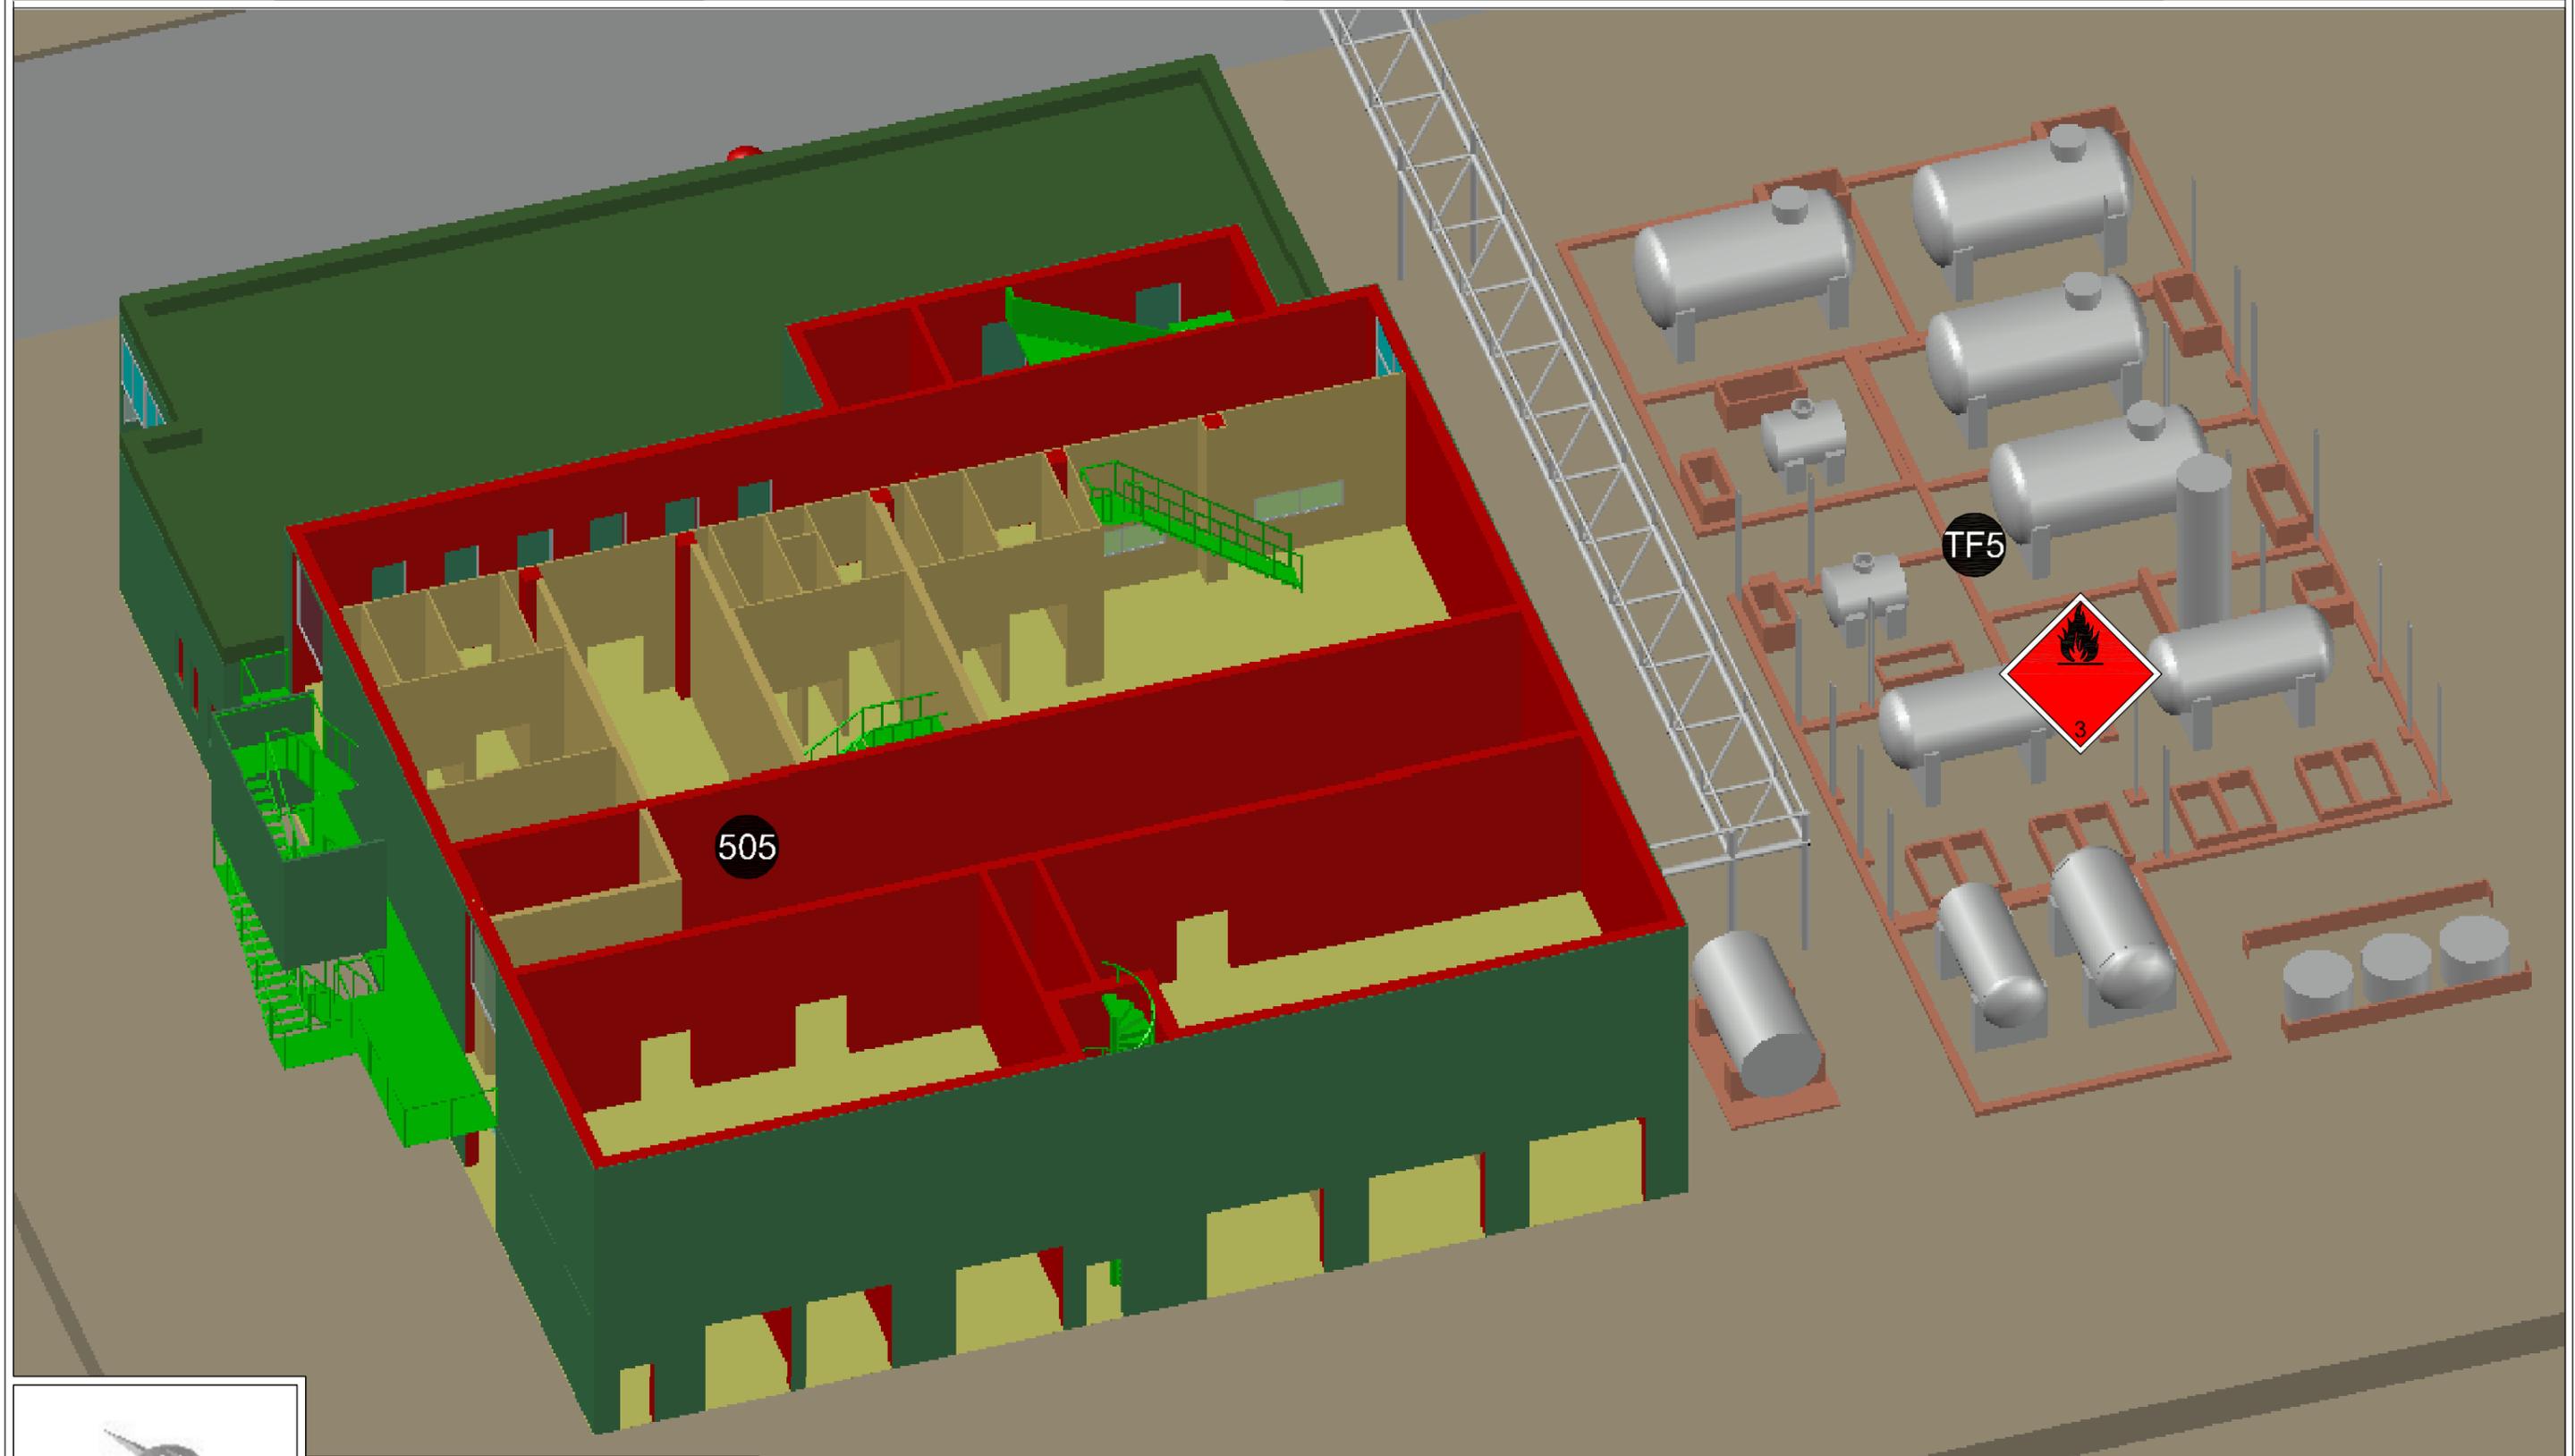

Bâtiments:

- 505 Production (Niveau: 2) Sprinklé
- TF5 Tank Farm Solvants déchets Sprinklé eau doppée

 Liquides Inflammables  Mur Coupe-Feu

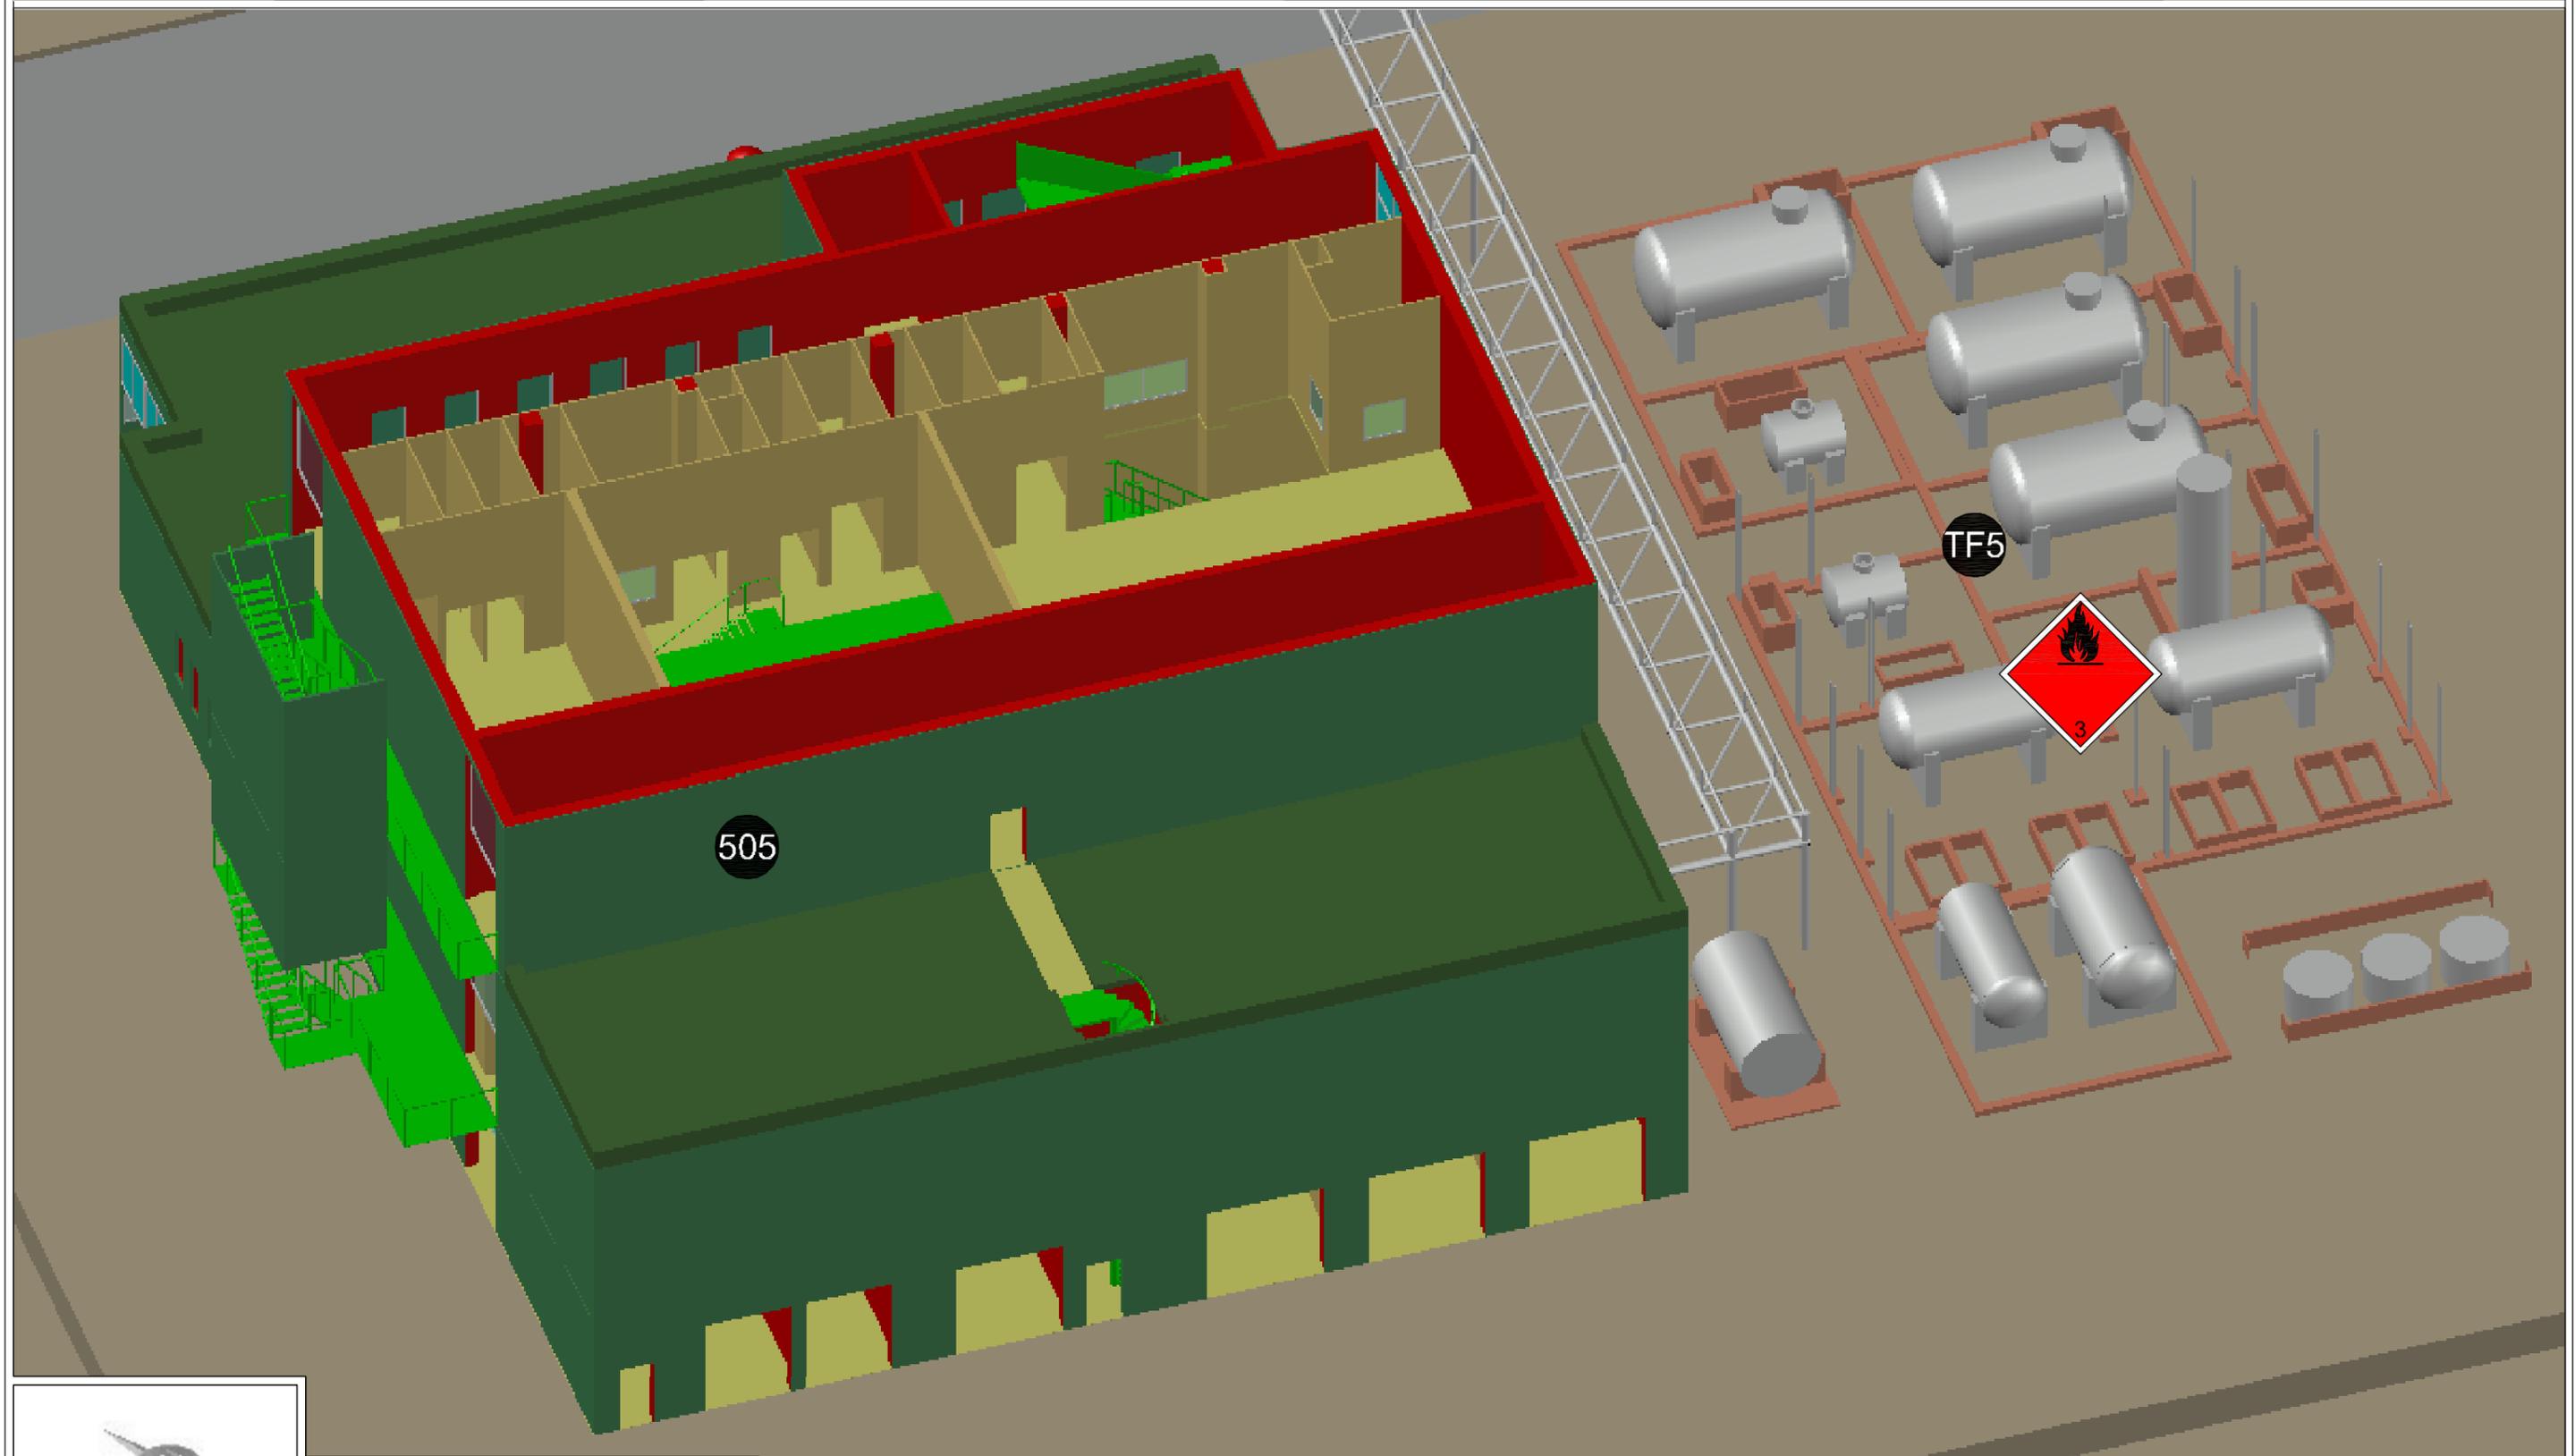

Bâtiments:

- 505 Production (Niveau: 3)
Sprinklé
- TF5 Tank Farm Solvants
déchets
Sprinklé eau doppée



Liquides Inflammables



Mur Coupe-Feu

