



## ADRESSE

Route de Retournac  
43500 Craponne sur Arzon

## ID Unique

77592

## ETARE N°

IS.080.0005

## TYPE


IND

## GROUPEMENT

centre

Scierie . Traitement du bois


**GALLIEN IMPREGNE BOIS . GBI**

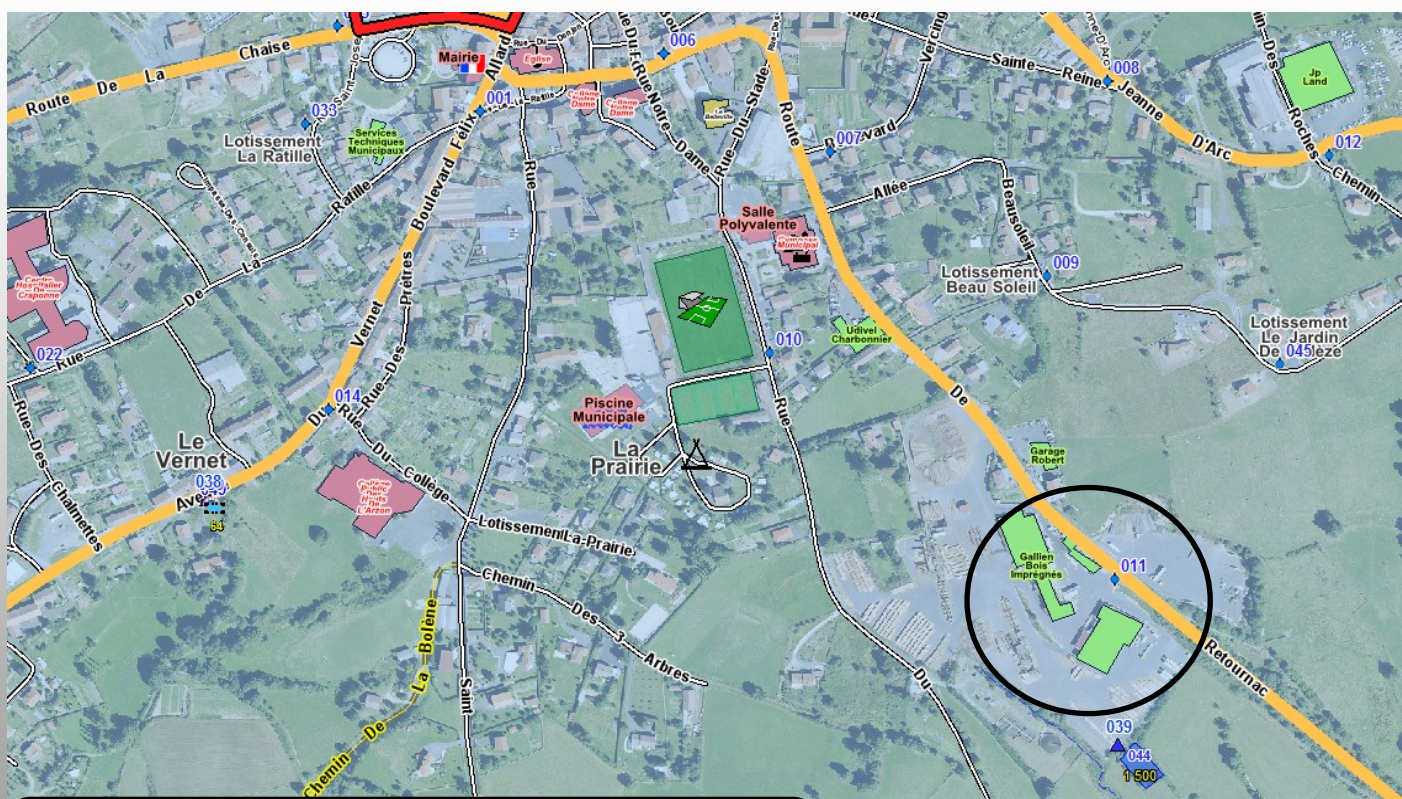

Mis à jour par le service prévision SDIS43 le 01/10/2020 .  
ETARE certifié conforme, sous réserves de modifications internes effectuées  
sur le site de GBI ,non transmises au SDIS43





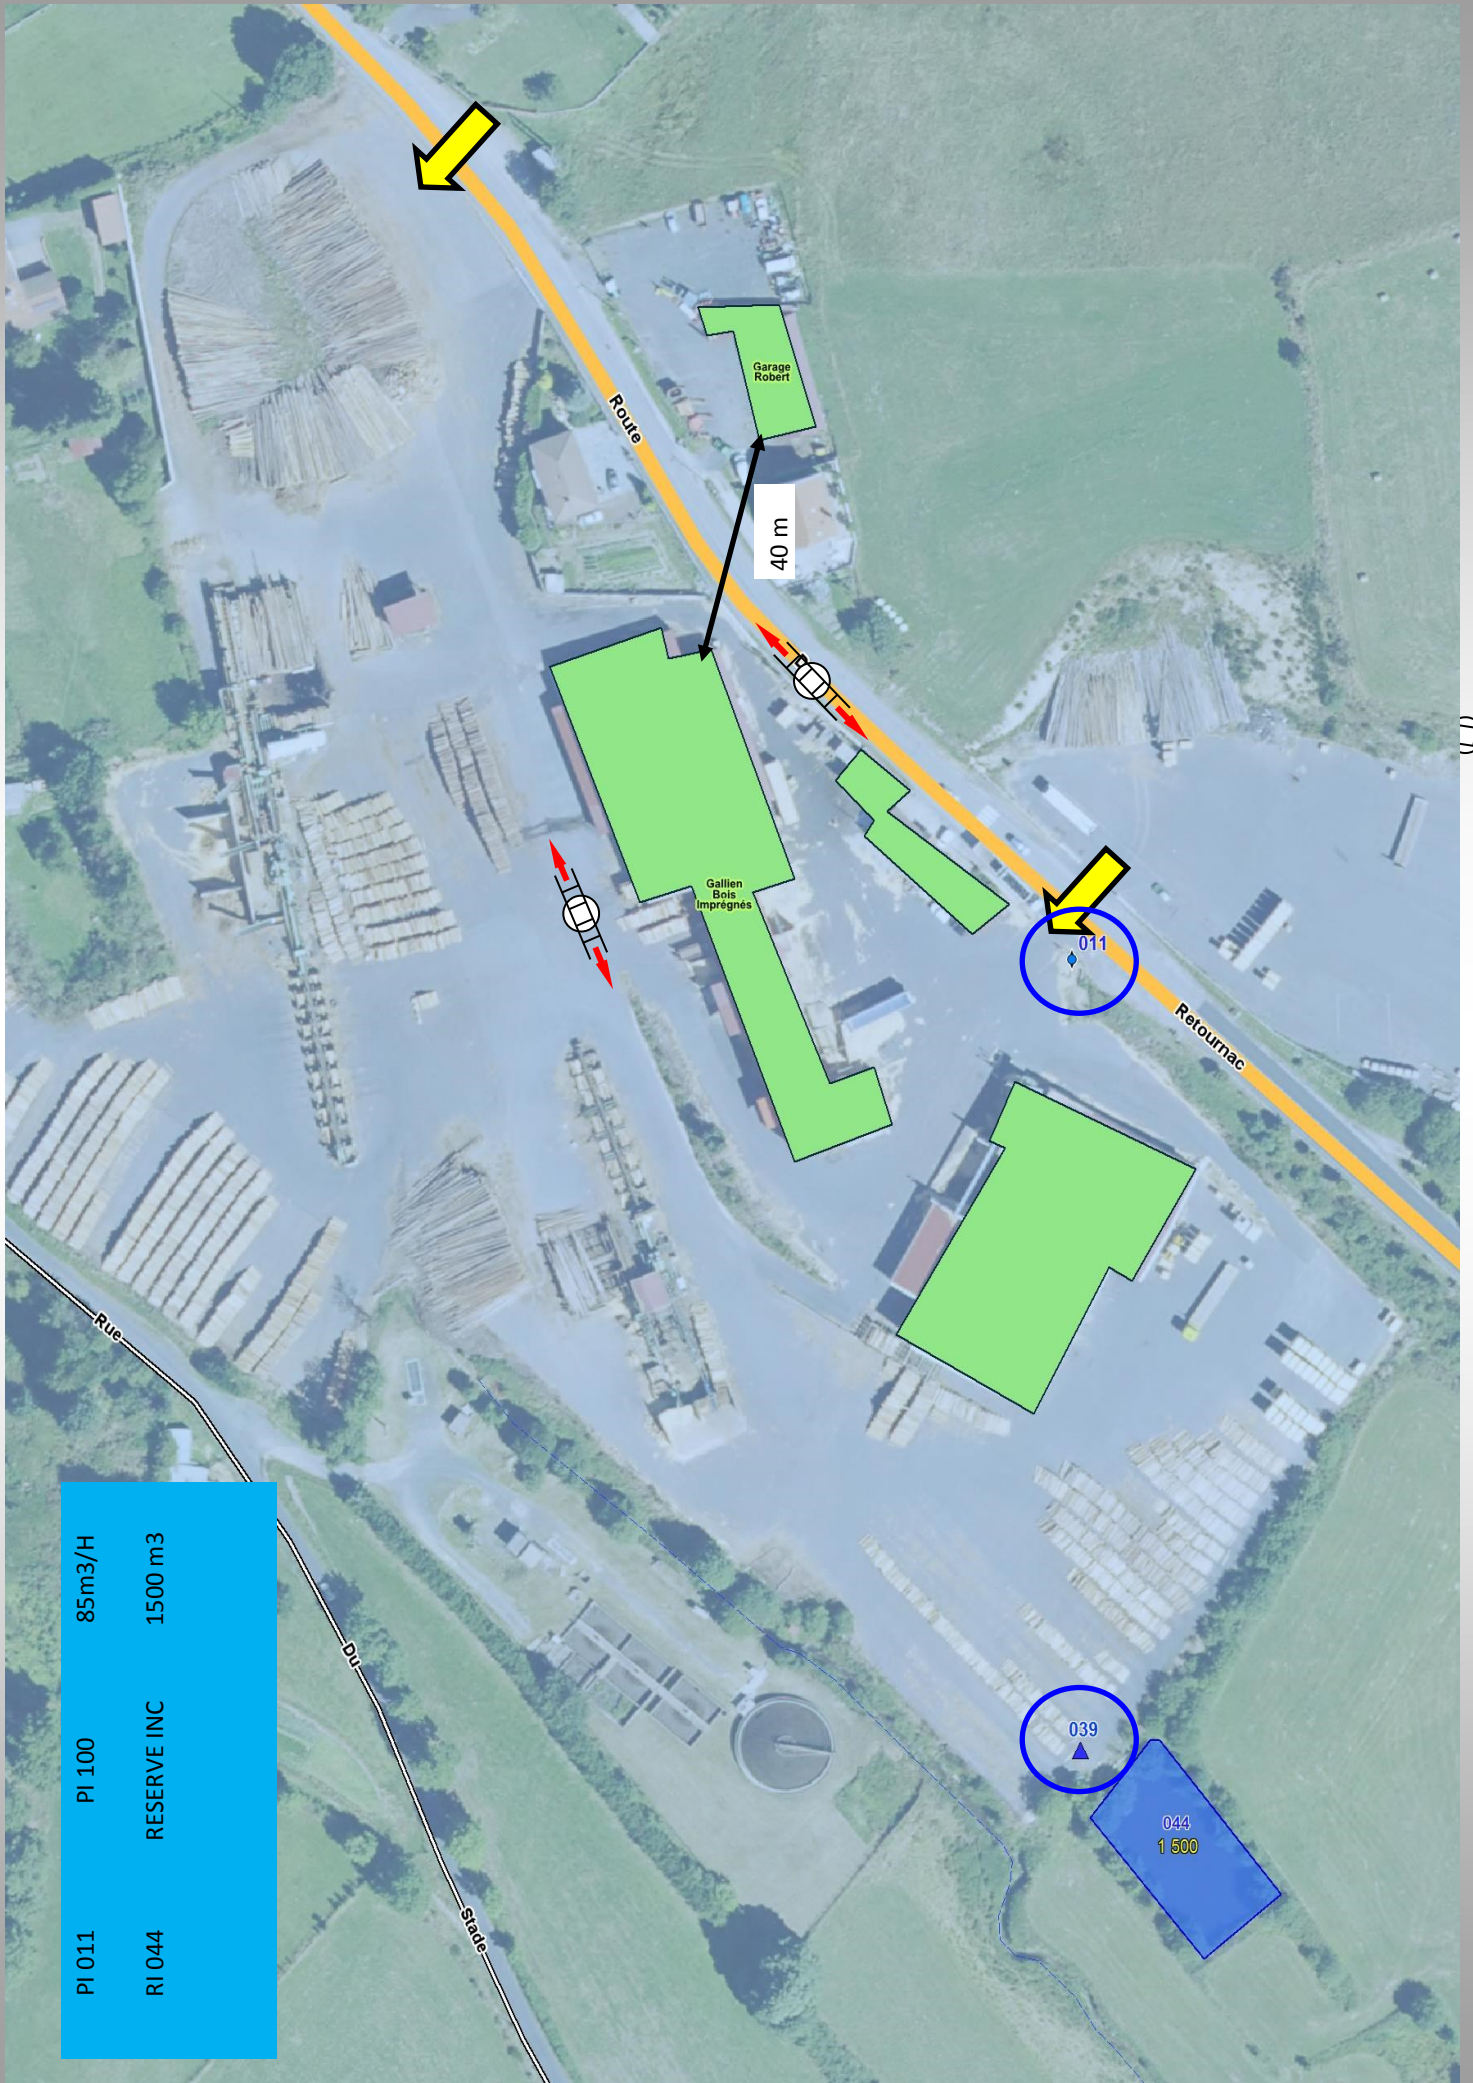

PI 011	PI 100	85m3/H
RI 044	RESERVE INC	1500 m3



# Consignes de sécurité : PLAN D'EVACUATION


## Plan d'ensemble du site de GBI Craponne sur Arzon (43)

Plan : N4

Procédure Gestion et Evacuation Incendie

Révision : E du 27 janvier 2020 page 1 / 9

→ EVACUATION ZONE : Plan général du site de GBI

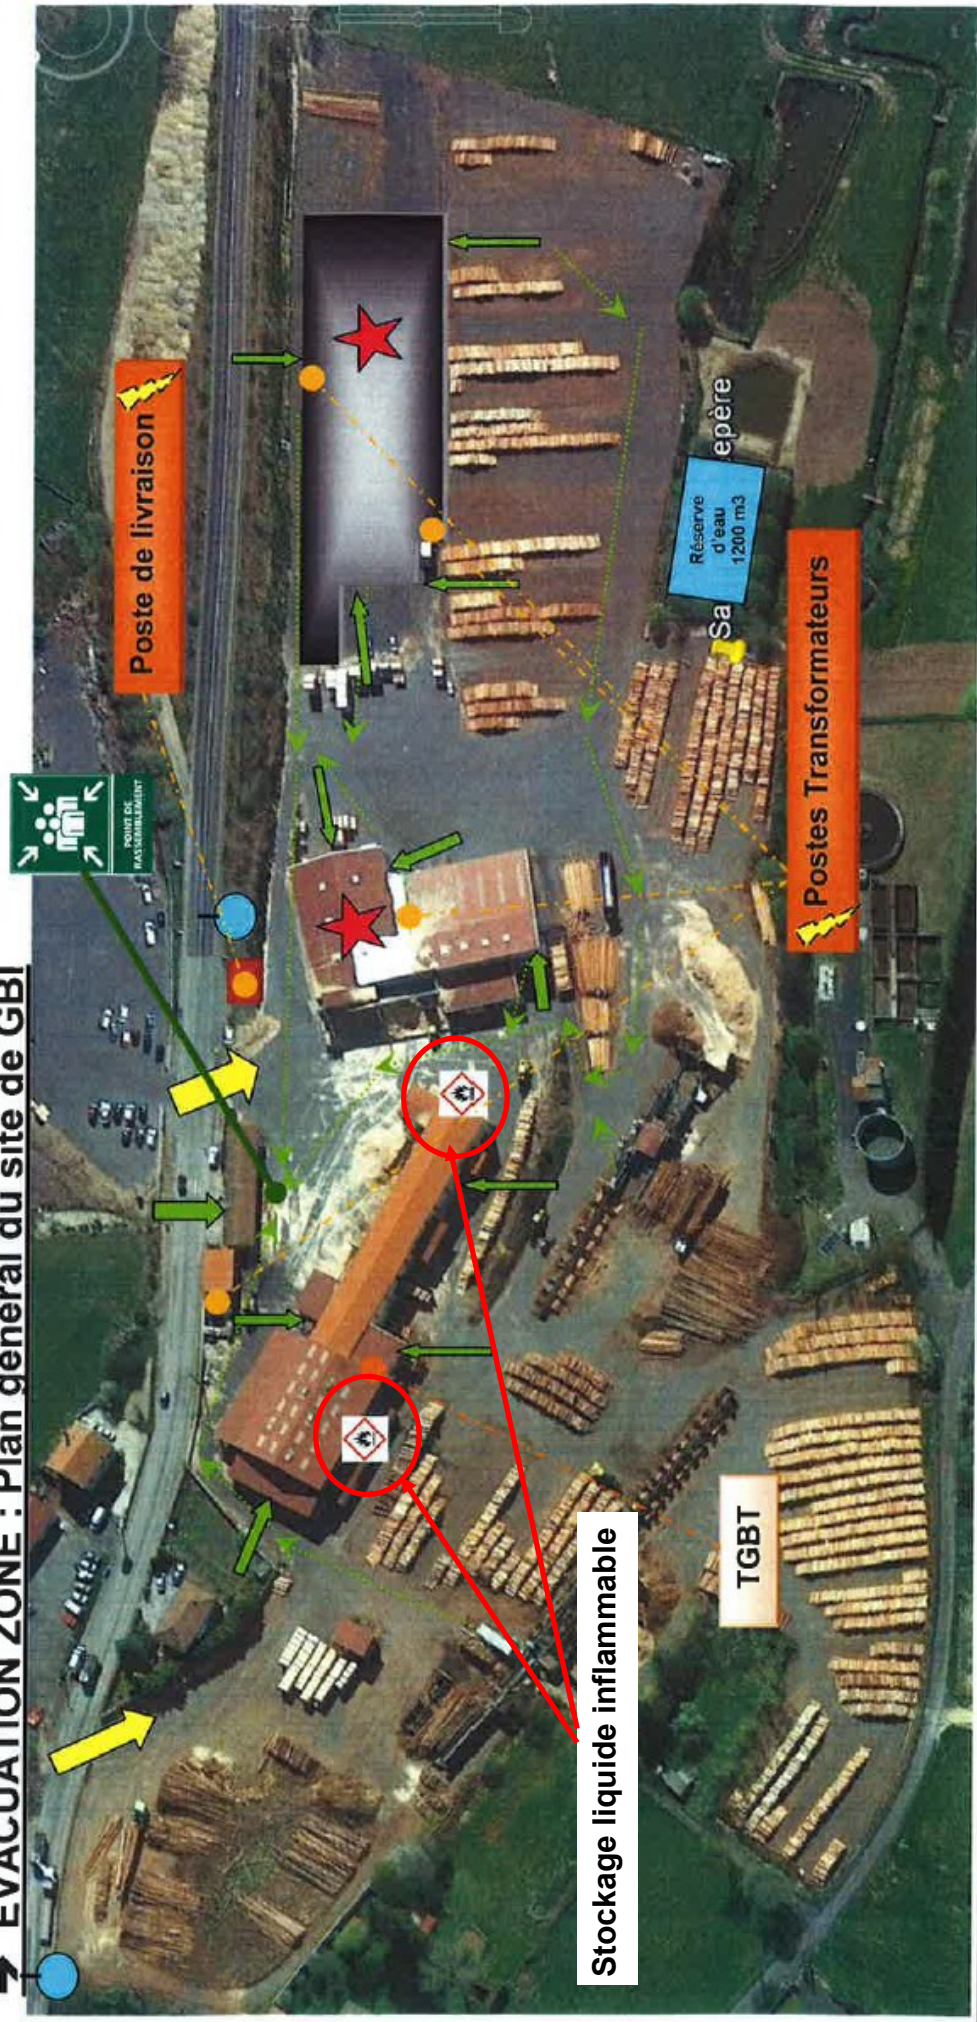

- Accès au Site
- Entrées Bâtiments
- Transformateur
- Bornes Incendie
- 4 Postes transformations
- Sens d'évacuation des Bâtiments
- Point de Rassemblement Incendie





Stockage extérieur en face de l'établissement



Stockage extérieur coté réserve

# FICHE COS



## LES RISQUES

## 1er Départ



**INCENDIE** , fort potentiel calorifique



**PANIQUE** ,ouvrier sur place



- **2 FPT ou CCR**
- **1 CCIM**
- **1 EPS**
- **1 CDHR**
- **1 CCGHC**
- **1 CDG**
- **1 CDC**

## CONDUITES A TENIR

- Prévoir alimentation des engins sur réserve de 1500 m<sup>3</sup> l'accès à la zone d'aspiration semble encombré par du stockage
- Sécurisé l'accès par la RD 9 ,envisager la coupure par service de l'ordre
- Coupure alimentation électrique possible au TGBT (voir plan)
- Reconnaissance sur 2 zones de stockages hydrocarbure

## DIVERS

Présence de sprinklage

2 zones de stockages hydrocarbure au SUD du bâtiment central

Postes transformateur ERDF sur le site