



Bureau Prévision

ETARE n° Z 058.153.236.0002

COORD. DFCI HF42 E8 5 PARCELLAIRE n° 71567

ADRESSE : MONTUSCLAT La CHAPELLE d'AUREC
DESFORANGES PONT SALOMON - La SEAUVE sur SEMENE

ACTIVITES : Industrielles, Artisanales, Prestations de Service

Zone d'Activités "Les PORTES DU VELAY" ZA de Montusclat / ZA de Desforanges



CAPACITES HYDRAULIQUES :

Poteaux / Bouches d'Incendie :

P.I n° 001 (normalisé)
P.I n° 002 (non normalisé)
P.I n° 022 (normalisé)
P.I n° 024 (non normalisé)
P.I n° 048 (normalisé)
P.I n° 051 (non normalisé)

Poteaux relais :

P.I n° 025 alimenté par colonne humide
P.I n° 050 alimenté par colonne humide

Réserves d'Incendie :

P.A n° 001 - 2500 m3 (non normalisé mais utilisable)
P.A n° 026 - 0 m3 (non normalisé)

CONSIGNES IMPERATIVES :

Partie Ouest de la zone

Pour feu sur la partie Ouest de la zone, établir le D.A et la M.P.R sur la réserve incendie n°001.

Pour feu sur la partie Ouest de la zone nécessitant des moyens hydrauliques importants, prévoir un deuxième DA + MPR 120

Partie Est de la zone

Pour feu sur la partie Est de la zone, établir la M.P.R sur la réserve incendie n°001 et alimenter les poteaux relais n°025 et n°050 via la colonne humide (bride bleue). Attention : 1/2 raccord de 150 mm !

1er échelon

Chef de Groupe / Chef de Colonne


2 F.P.T

E.P.A

D.A + M.P.R 120

C.C.G.C

PLAN DE SITUATION

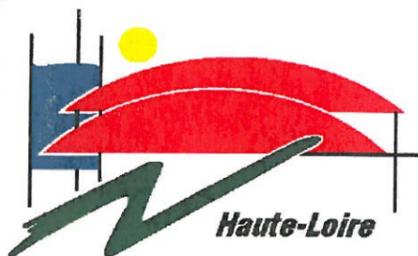

Haute-Loire
SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
Bureau Prévision

Zones d'Activités

Les PORTES
du VELAY

ZA Montusclat / ZA Desforanges

La CHAPELLE d'AUREC

PONT SALOMON


La SEAUVE sur SEMENE

Légende

- Centre de Regroupement des Moyens
- Point d'aspiration normalisé
- Point d'aspiration non normalisé
- PI de 100 (30m3/h par pointe)
- PI de 150 (30m3/h par pointe)
- Poteau relais de 150

1/25 000

Page : 01

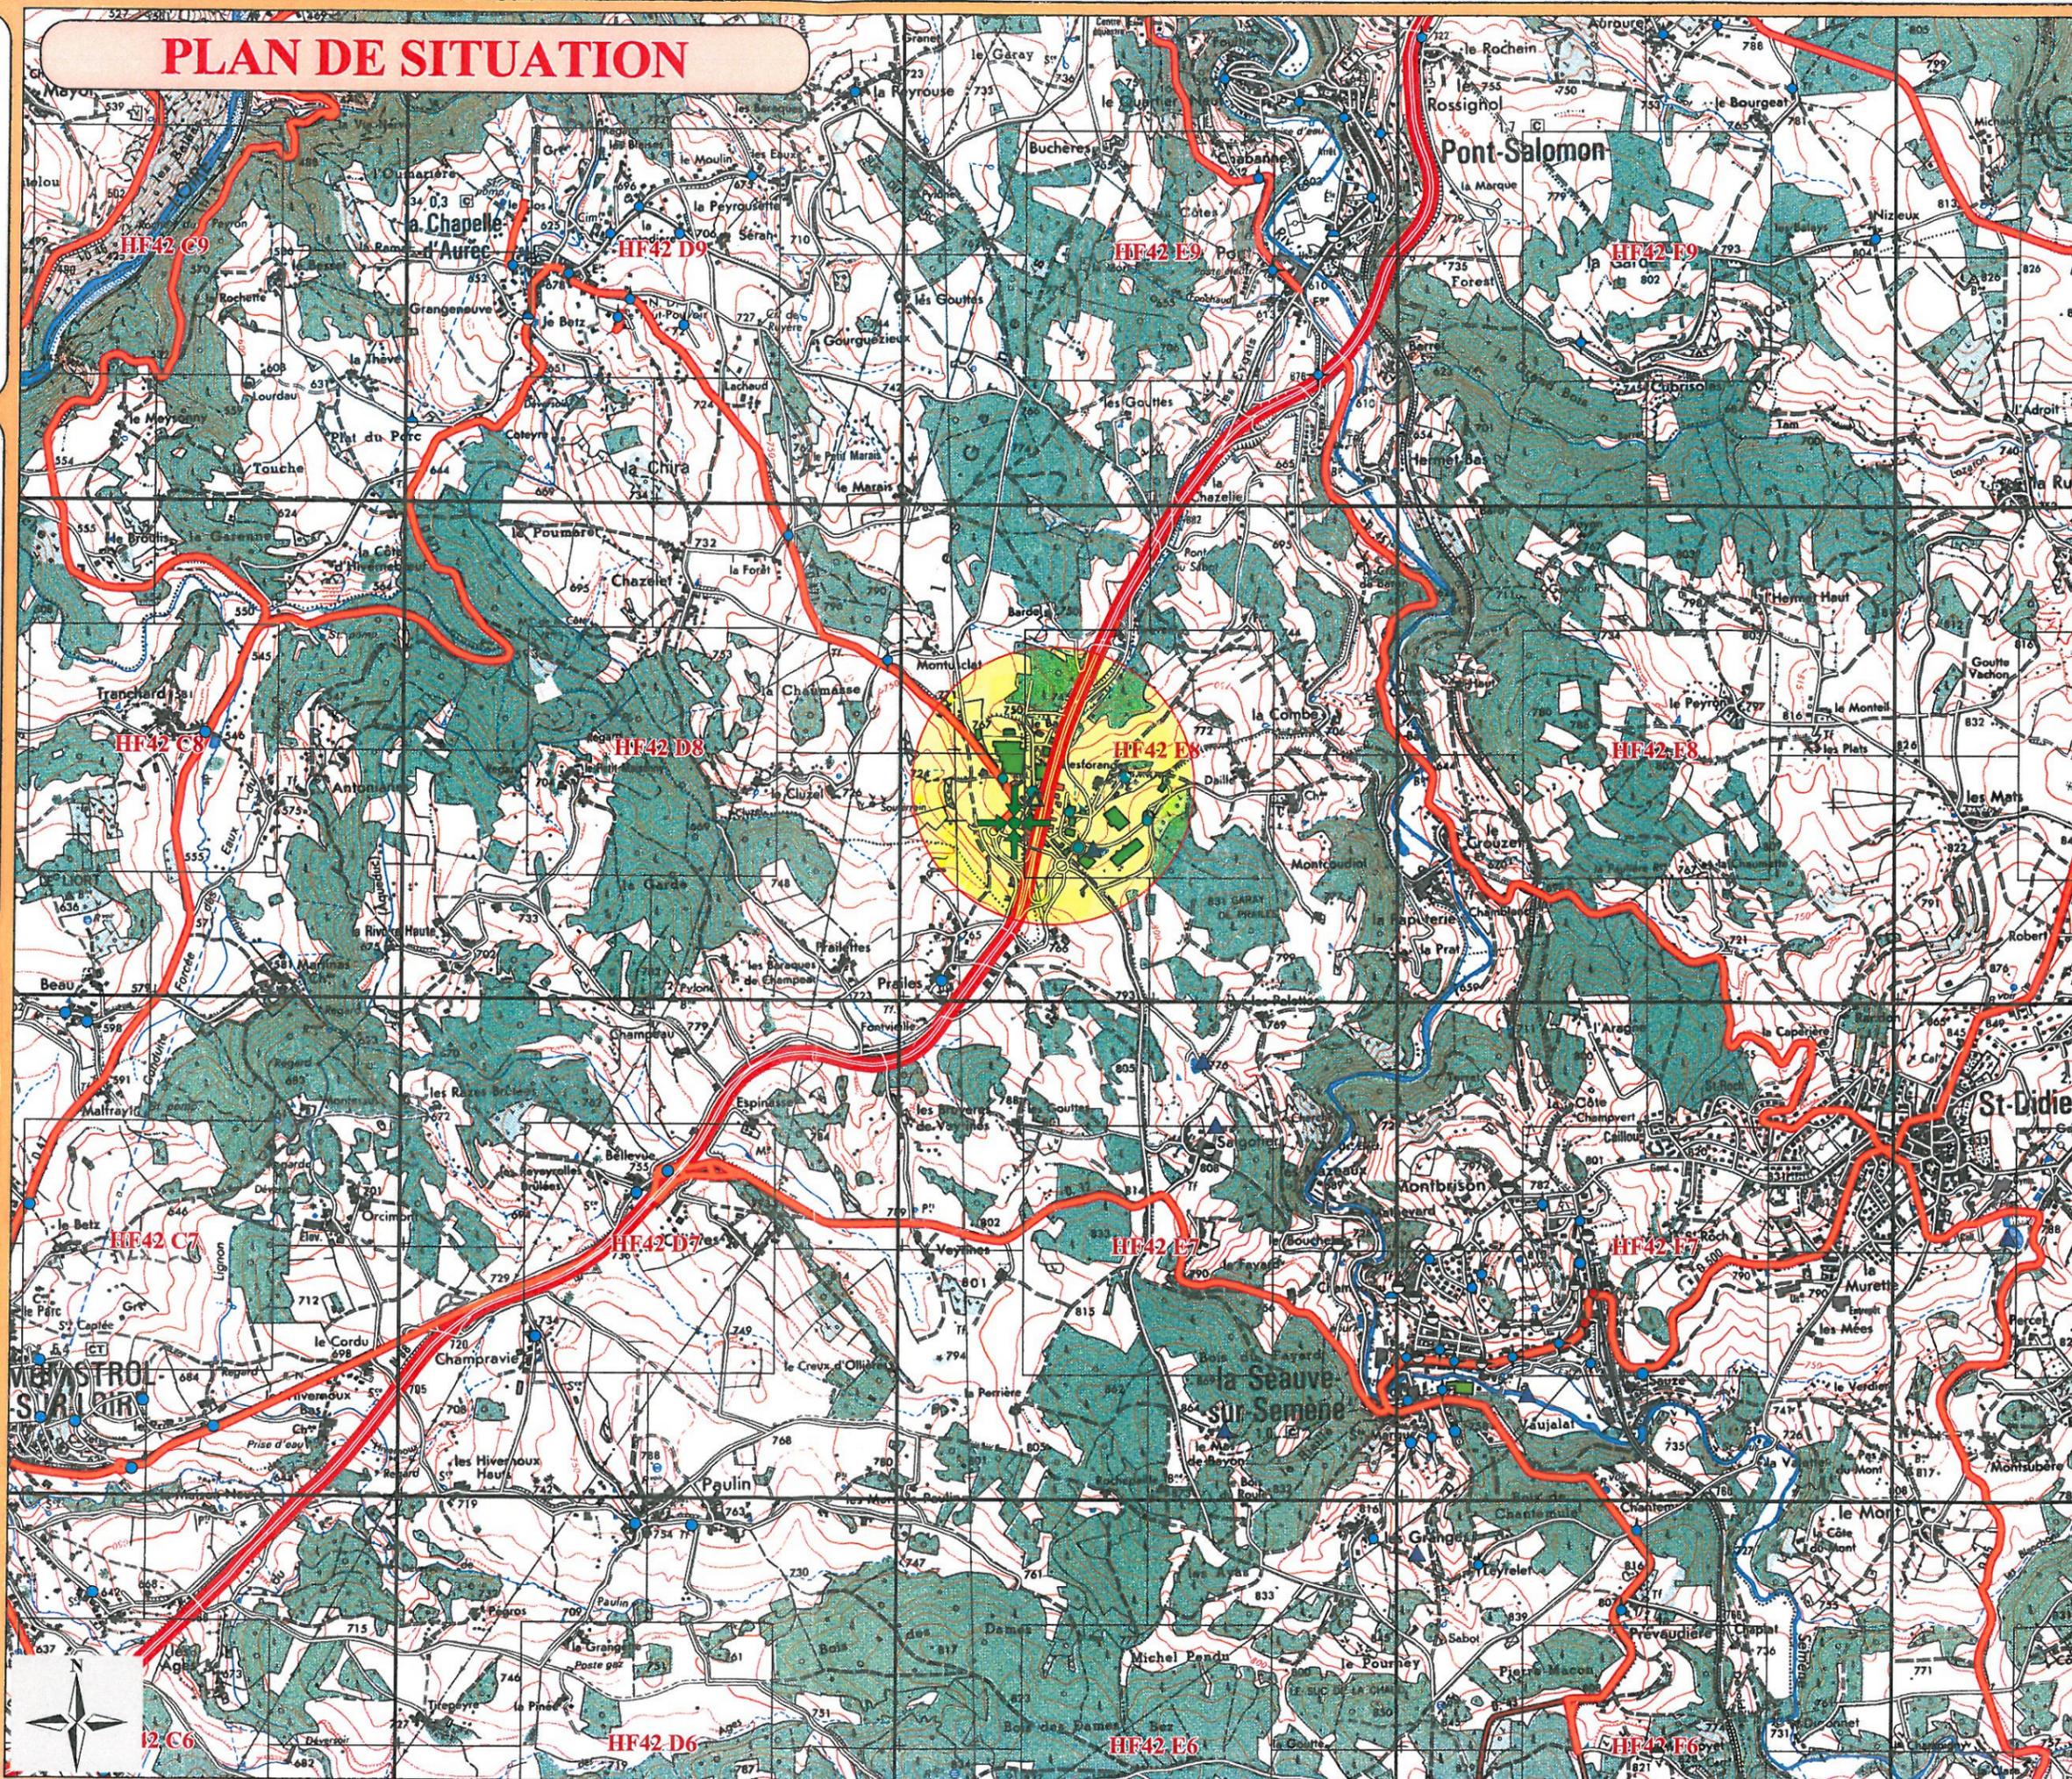

PLAN DE MASSE

Zone d'Activités Les PORTES du VELAY


ZA Montusclat / ZA Desforanges

La CHAPELLE d'AUREC
PONT SALOMON
La SEAUVE sur SEMENE

Légende

-  Centre de Regroupement des Moyens
-  Accès principal à un site
-  Accès secondaire à un site
-  Etablissement industriel
-  ERP
-  Habitation
-  Transformateur Haute Tension
-  Point d'aspiration normalisé
-  Point d'aspiration non normalisé
-  Réserve d'incendie artificielle
-  PI de 100 (30m3/h par pointe)
-  Alimentation Colonne Humide
-  Poteau relais de 150
-  Colonne fixe d'aspiration
-  Colonne humide 150 mm
-  Limite de commune

1/3 600

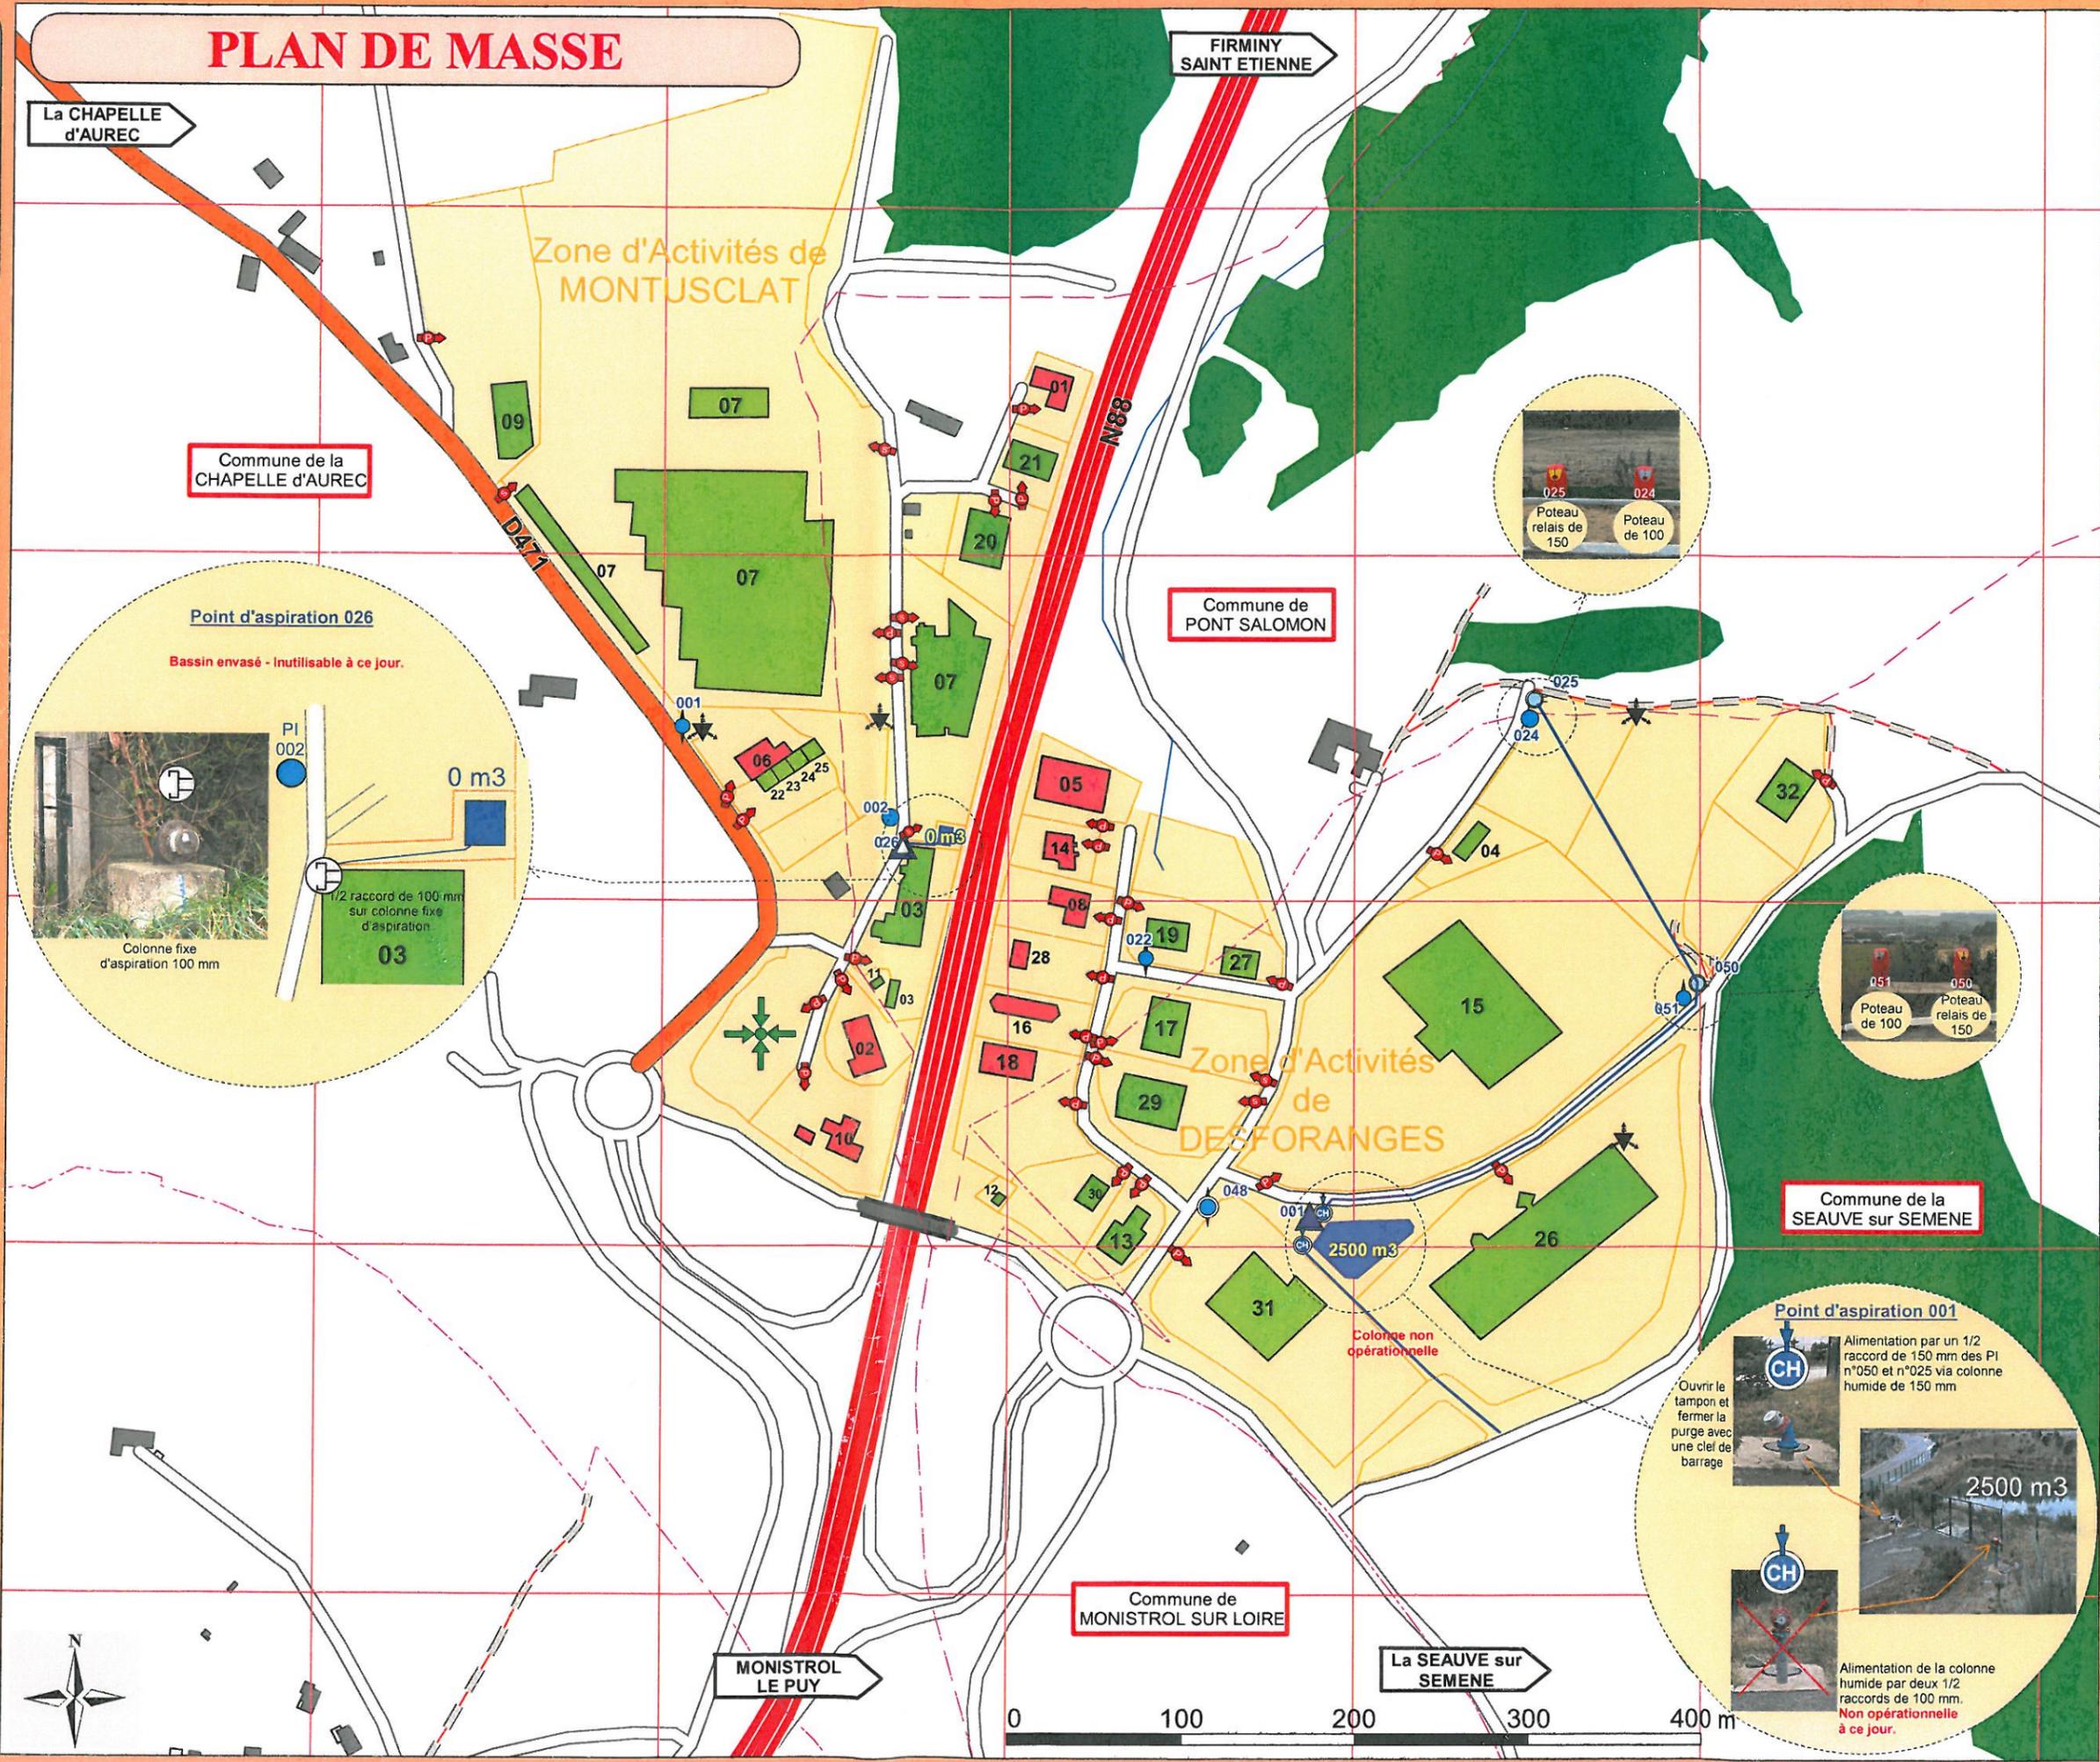

FICHE C.O.S - ETARE de ZONE

Zones d'Activités "Les PORTES du VELAY" ZA de MONTUSCLAT - ZA de DESFORANGES Communes de la CHAPELLE d'AUREC - PONT SALOMON - la SEAUVÉ sur SEMÈNE

n° sur le plan	n° ETARE	Noms (Raison Sociale)	Activités	Coordonnées Responsables	Personnel Jour / Nuit	ZA / Commune	Risques Particuliers	Consignes Diverses
01	E153.0801	RDC Rêve de Chien Distribution	Vente d'aliments pour animaux	BROUSSARD 04 71 59 43 75 06 03 45 42 51	3 0	ZA de Desforanges Pont Salomon		Bâtiment de 200 m2 - M.5ème
02	E058.0802	Maison des carrelages et du bain (Nouvet)	Vente de carrelages	CHERBLAND 06 69 06 12 13	3 0	ZA de Desforanges Pont Salomon		Bâtiment de 500 m2 - M.5ème
03	I153.0003 E153.0025	Meubles Fournel	Fabrique de meubles	FOURNEL 04 71 66 42 73 04 77 35 80 95	8 0	ZA de Desforanges Pont Salomon	Vernis	Bâtiment de 1200 m2 - M.5ème
04	I236.0031	Service micro et réseaux	Dépannage, vente, installation de matériel informatique	TALLOBRE 06 71 25 11 03	3 0	ZA de Desforanges La Séauve sur Semène		
05	E153.0005	Décor Idéal du Velay	Vente de carrelages et de cheminées	AUREL 04 71 61 17 00 06 87 77 89 54	5 0	ZA de Desforanges Pont Salomon		Structure métal + bardage - 1000 m2 - M.5ème
06	E058.0801	ABP	Ventes diverses, alimentation, déstockage, bazar	BONY 06 71 06 82 01	2 0	ZA de Montusclat La Chapelle d'Aurec		M.5ème
07	I058.0007 I153.0005	Deville Rectification Buderus	Rectification industrielle métal + aluminium	LAUZEL Gardien 04 71 66 29 71 04 71 66 40 75	110 60	ZA de Montusclat La Chapelle d'Aurec ZA de Desforanges Pont Salomon	5000 l d'huile, 2 cuves de 15 m3 de propane en extérieur, 1 cuve de 15 m3 d'O2	Rectification métallique et stockage sur la partie la Chapelle d'Aurec (12000 m2) - Rectification aluminium sur la partie Pont Salomon (2500 m2)
08	E153.0008	Habitat Discount Avenir	Discount carrelages	AUREL 04 71 61 23 90 06 87 77 89 54	1 0	ZA de Desforanges Pont Salomon	Cuve fuel 1500 l	M.5ème
09	I058.0009	Engrenages de la Chapelle	Atelier de mécanique	FAURE 04 77 35 20 30	7 0	ZA de Montusclat La Chapelle d'Aurec	Huile de lubrification en fûts de 200 l	Bâtiment de 1000 m2
10	E058.0004	Relais de la Chapelle	Hôtel	Gardien 04 71 66 53 55	4 1	ZA de Montusclat La Chapelle d'Aurec		7 chambres - O.5ème
11	I153.0902	Poste téléphone France Télécom	Central téléphonique		0 0	ZA de Desforanges Pont Salomon		
12	I137.0901	Emetteur téléphonie Orange	Emetteur téléphonie mobile		0 0	ZA de Desforanges Monistrol		
13	I236.0013	Blachier Teinturiers	Pressing industriel	BLACHIER 04 71 61 22 88 06 76 48 24 07	6 0	ZA de Desforanges La Séauve sur Semène		Bâtiment de 500 m2
14	E153.0802	AVI Agencement Vitrierie Isolation	Exposition, fabrication fenêtres et isolation	ALVERGNAT 04 71 75 48 01 06 80 26 25 71	7 0	ZA de Desforanges Pont Salomon	Bâtiment en bois	Bâtiment de 700 m2 - M.5ème
15	I236.0015	V Plast - Velay Plast Industrie	Extrusion films polypropylène	NOIR 04 71 61 70 70 06 71 61 64 78	8 2	ZA de Desforanges La Séauve sur Semène	Stockage plastique : 700 T extérieur, 300 T intérieur	Bâtiment structure béton 6000 m2 avec recouvrements CF - sprinklage alimenté par bassin extérieur 1100 m3
16	E153.0016	CERTE - SCI les Sauriers	Produits piscine et accessoires	GAY 04 71 61 04 82 06 07 24 70 29	3 0	ZA de Desforanges Pont Salomon	Stockage de 3 à 4 T de chlore	Attention à l'éventuel mélange acide / base (réaction violente + chaleur) Attention : eau + pastilles de chlore = dégagement de chlore (toxique)



FICHE C.O.S - ETARE de ZONE

Zones d'Activités "Les PORTES du VELAY"

ZA de MONTUSCLAT - ZA de DESFORANGES

Communes de la CHAPELLE d'AUREC - PONT SALOMON - la SEAUVE sur SEMENE

n° sur le plan	n° ETARE	Noms (Raison Sociale)	Activités	Coordonnées Responsables	Personnel Jour / Nuit	ZA / Commune	Risques Particuliers	Consignes Diverses
17	I236.0017	Saisimat	Vente de matériels d'occasion	DELORME 04 71 61 66 15 06 76 75 56 91	3 0	ZA de Desforanges Pont Salomon		Structure métal + bardage - 650 m2
18	E153.0018	Garage Ford Bonnon	Vente réparation véhicules	BONNON 04 71 61 64 23 04 71 61 67 55	4 0	ZA de Desforanges Pont Salomon	10 à 15 véhicules stockés en intérieur	Bâtiment de 500 m2 - M.5ème
19	I153.0016	REMI - Réparation Electro Mécanique Industrielle	Réparation électro mécanique industrielle	IGNACE 04 71 61 23 00 06 88 21 72 22	2 0	ZA de Desforanges Pont Salomon		Structure métal + bardage - 400 m2
20	I153.0020	Plate forme du portail (Rivat)	Fabrication et vente de portails alu	DANCETTE 04 77 90 66 19 06 84 66 52 50	4 0	ZA de Desforanges Pont Salomon		Structure métal + bardage - 680 m2
21	I153.0022	P P Loc (Rivat)	Location matériel travaux publics	POSTAL 06 33 05 47 70	2 0	ZA de Desforanges Pont Salomon	2 bouteilles d'acétylène + 1 O2 + 1500 l fuel	Structure métal + bardage - 240 m2
22	I058.0901	Ligne d'eau - Piscine et nature (Nouvet)	Stockage produits pour piscines	LAYES 06 60 91 71 00 04 77 97 80 12	0 0	ZA de Montusclat La Chapelle d'Aurec	1 à 2 palettes de pastilles de chlore, 1 palette de pastilles d'acide, 1 palette de pastilles de base	Attention à l'éventuel mélange acide / base (réaction violente + chaleur) Attention : eau + pastilles de chlore = dégagement de chlore (toxique)
23	I058.0901	AFI DIS (Nouvet)	Distributeur de fournitures industrielles	DESCHENNES 06 71 74 15 80	1 0	ZA de Montusclat La Chapelle d'Aurec		
24	I058.0901	Courtial (Nouvet)	Stockage laine de verre	COURTIAL 04 77 61 31 00	0 0	ZA de Montusclat La Chapelle d'Aurec		
25	I058.0901	Nallet (Nouvet)	Stockage véhicule + outillage	NALLET 04 71 66 20 89 04 77 34 04 43	0 0	ZA de Montusclat La Chapelle d'Aurec		
26	I236.0026	Rubans René Héraud (Filo)	Atelier de tissage de rubans	HERAUD 04 71 61 87 49	40 2	ZA de Desforanges La Séauve sur Semène		Structure métal + bardage - 6500 m2
27	I153.0018	Garage Convers	Réparation PL, engins	CONVERS 04 77 35 52 28	2 0	ZA de Desforanges Pont Salomon		Structure métal + bardage - 300 m2
28	E153.0028	Aquilus Piscines BHS	Equipement et produits piscines	LAPOUGE 04 71 61 27 27 06 16 72 72 84	3 0	ZA de Desforanges Pont Salomon	Stockage de 2 T de chlore + 200 l de peroxyde hydrogéné	Attention à l'éventuel mélange acide / base (réaction violente + chaleur) Attention : eau + pastilles de chlore = dégagement de chlore (toxique) - M.5ème
29	I236.0905	Souvignet Plastiques	Fabrique gaines plastiques	TARDY 04 71 66 05 36 06 70 88 48 11	5 0	ZA de Desforanges La Séauve sur Semène	Stockage de 23 T de granulés plastiques	Structure métal + bardage - 1000 m2
30	I236.0018	Velay Loc	Vente réparation matériels travaux publics	MARTINI 04 71 61 28 49	1 0	ZA de Desforanges La Séauve sur Semène	Cuve fuel 2000 l	
31	I236.0902	Alpha Nutrition	Alimentation biologique	SERRANO 04 77 35 54 51 06 07 30 04 19	9 5	ZA de Desforanges La Séauve sur Semène	2 cuves propane 1700 l extérieur	Structure métal + bardage - 1000 m2
32	I236.0032 E236.0022	Burlet	Dépôt et négoce de fenêtres alu et PVC	BURLET 04 77 74 29 97 06 29 58 10 37	2 0	ZA de Desforanges La Séauve sur Semène		Structure métal + bardage



FICHE HYDRANTS - ETARE de ZONE

Zones d'Activités "Les PORTES du VELAY"

ZA de MONTUSCLAT - ZA de DESFORANGES



Communes de la CHAPELLE d'AUREC - PONT SALOMON - la SEAUVE sur SEMENE

Numéro	Type	Volume de la réserve ou du réservoir (m3)	Débit (m3/c)	Pression dynamique (bar)	Situation	Accès	Normalisé / Non Normalisé	Observations
Poteaux d'incendie								
001	PI100	460	68	6	ZA de Montusclat - D471 route de la Chapelle d'Aurec	Tous Engins	Normalisé	
002	PI100	200	28	3	ZA de Desforanges - Entre Ets Fournel et Deville	Tous Engins	Non normalisé	Débit insuffisant
022	PI100	460	65	4,5	ZA de Desforanges - Face Ets REMI	Tous Engins	Normalisé	
024	PI100	460	0	0	ZA de Desforanges - Nord Est de Service Micro et Réseaux	Tous Engins	Non normalisé	Débit nul
048	PI150 (2X100)	460	65	1	ZA de Desforanges - Face à Alpha Nutrition	Tous Engins	Normalisé	
051	PI100	460	39	1	ZA de Desforanges - Au dessus de V Plast	Tous Engins	Non normalisé	Débit insuffisant
Points d'aspiration - Réserves d'incendie								
001	Bassin aérien	2500			ZA de Desforanges - A proximité Alpha Nutrition et V Plast	Tous Engins	Non normalisée	La bride d'alimentation de la colonne humide de diamètre 150 mm (peinte en bleu), alimente les poteaux relais n°025 et n°050. La bride en "T" rouge de 2X100 mm n'est pas opérationnelle. Cadenas pompier. Absence de signalétique.
026	Bassin aérien	0			ZA de Desforanges - A proximité menuiserie Fournel	Tous Engins	Non normalisée	Bassin envasé, inutilisable. Bride de la colonne fixe d'aspiration de diamètre 100 mm située contre le bâtiment Fournel. Absence de signalétique.
Poteaux relais								
025	PI150 (2X100)	2500			ZA de Desforanges - Nord Est de Service Micro et Réseaux	Tous Engins	Non normalisé	Alimenté par colonne humide depuis la réserve n°001 (bride bleue de 150 mm). N'a pas la couleur bleue réglementaire
050	PI150 (2X100)	2500			ZA de Desforanges - Au dessus de V Plast	Tous Engins	Non normalisé	Alimenté par colonne humide depuis la réserve n°001 (bride bleue de 150 mm). N'a pas la couleur bleue réglementaire



COURBES DES POSSIBILITES HYDRAULIQUES


Z.A. Les PORTES du VELAY - Partie Est de la N88

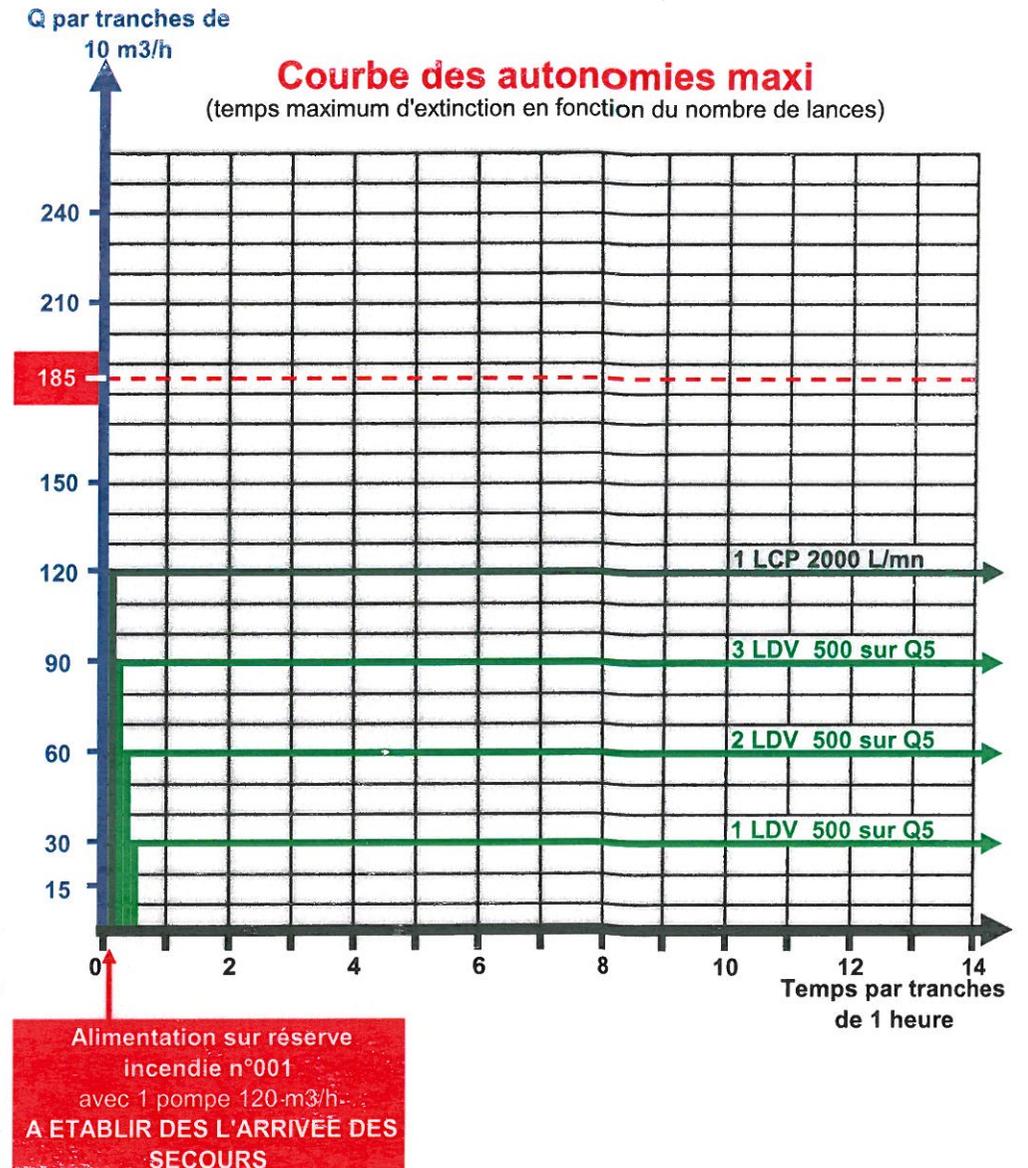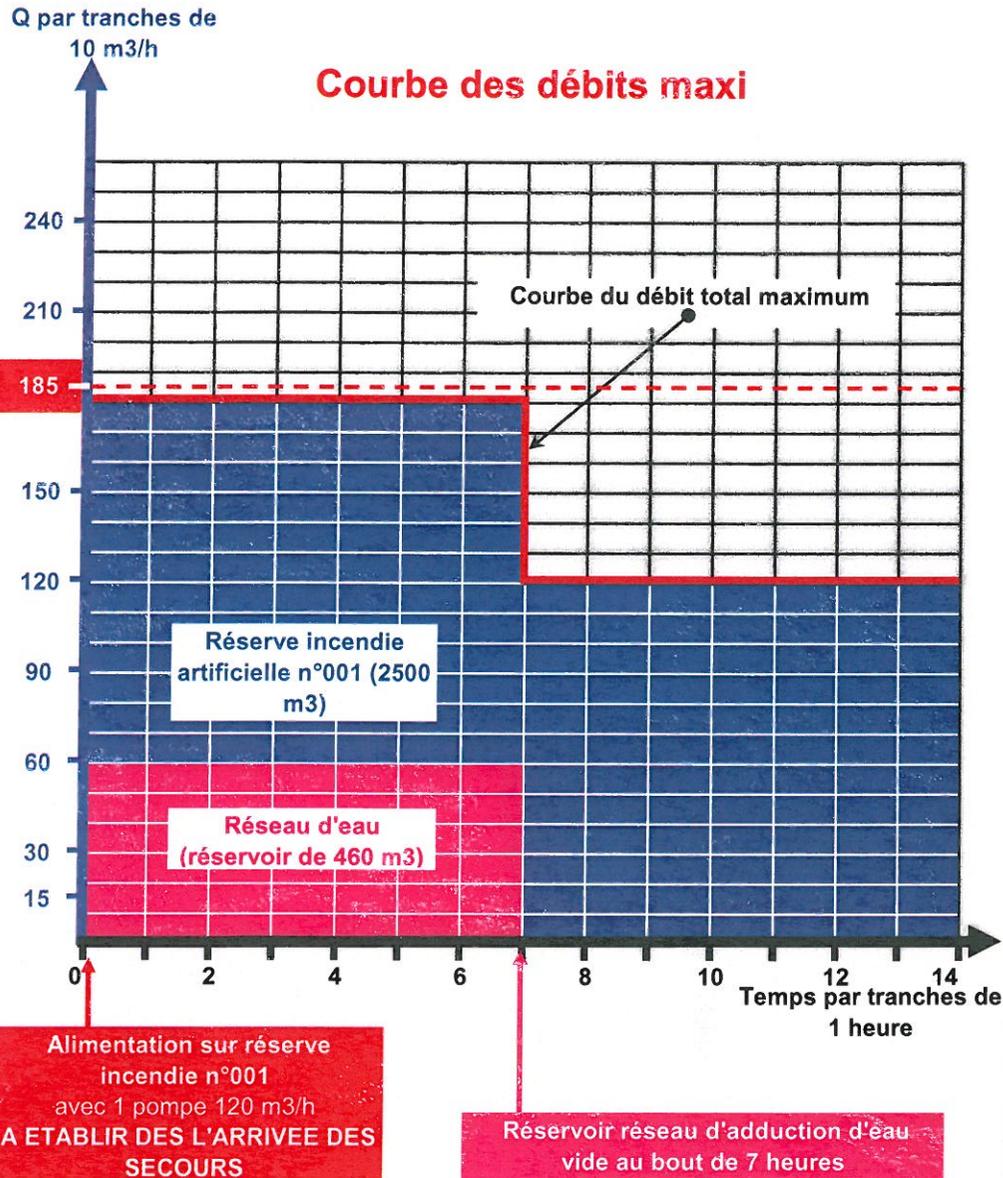

⚠ Il est possible d'augmenter les possibilités hydrauliques de 120 m³/h par l'établissement d'une 2^{ème} MPR 120 m³/h sur la réserve incendie n°001.

COURBES DES POSSIBILITES HYDRAULIQUES

Z.A. Les PORTES du VELAY - Partie Ouest de la N88

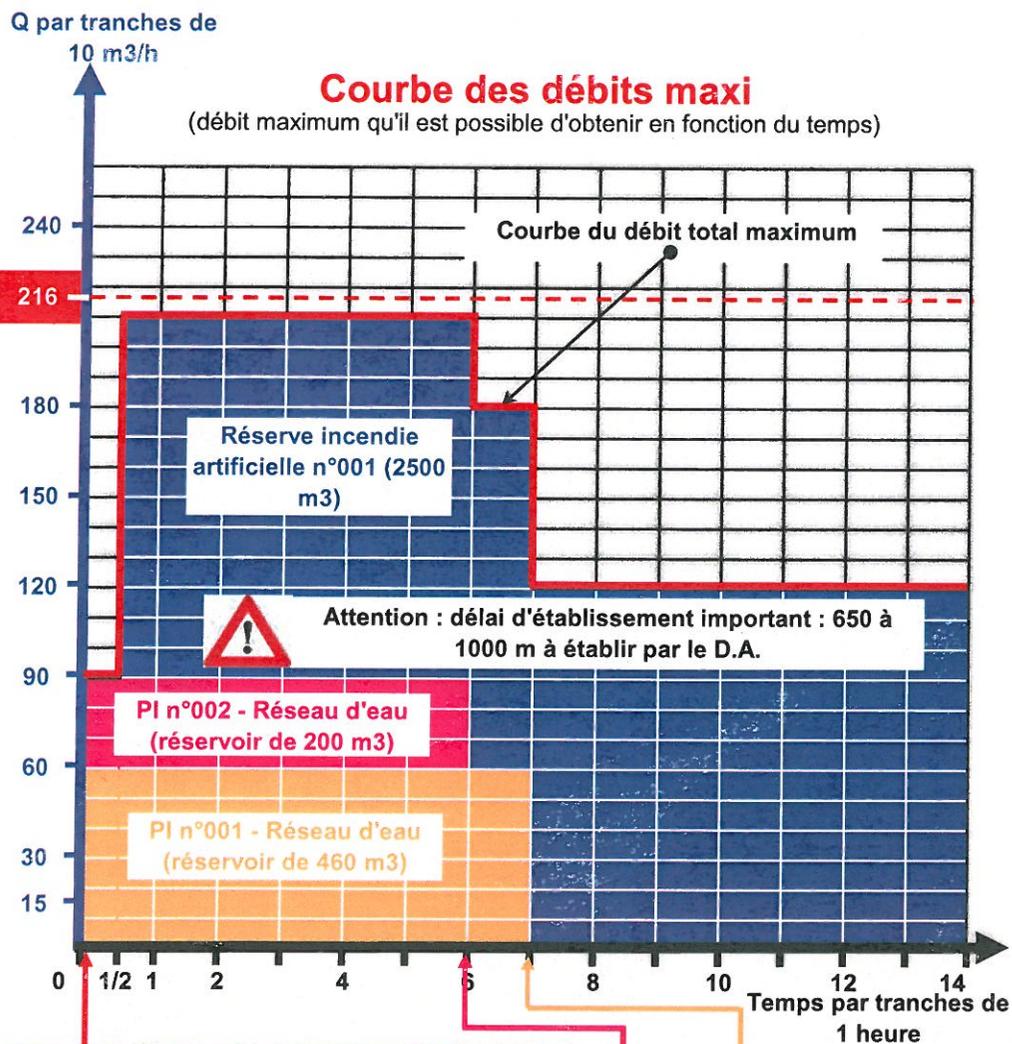


Alimentation sur réserve incendie n°001 avec :

- 1 moto-pompe 120 m³/h
- 1 DA (650 à 1000m d'établissement)

A ETABLIR DES L'ARRIVÉE DES SECOURS

Réservoir réseau d'adduction d'eau PI n°001 vide au bout de 7 heures

Réservoir réseau d'adduction d'eau PI n°002 vide au bout de 6 heures

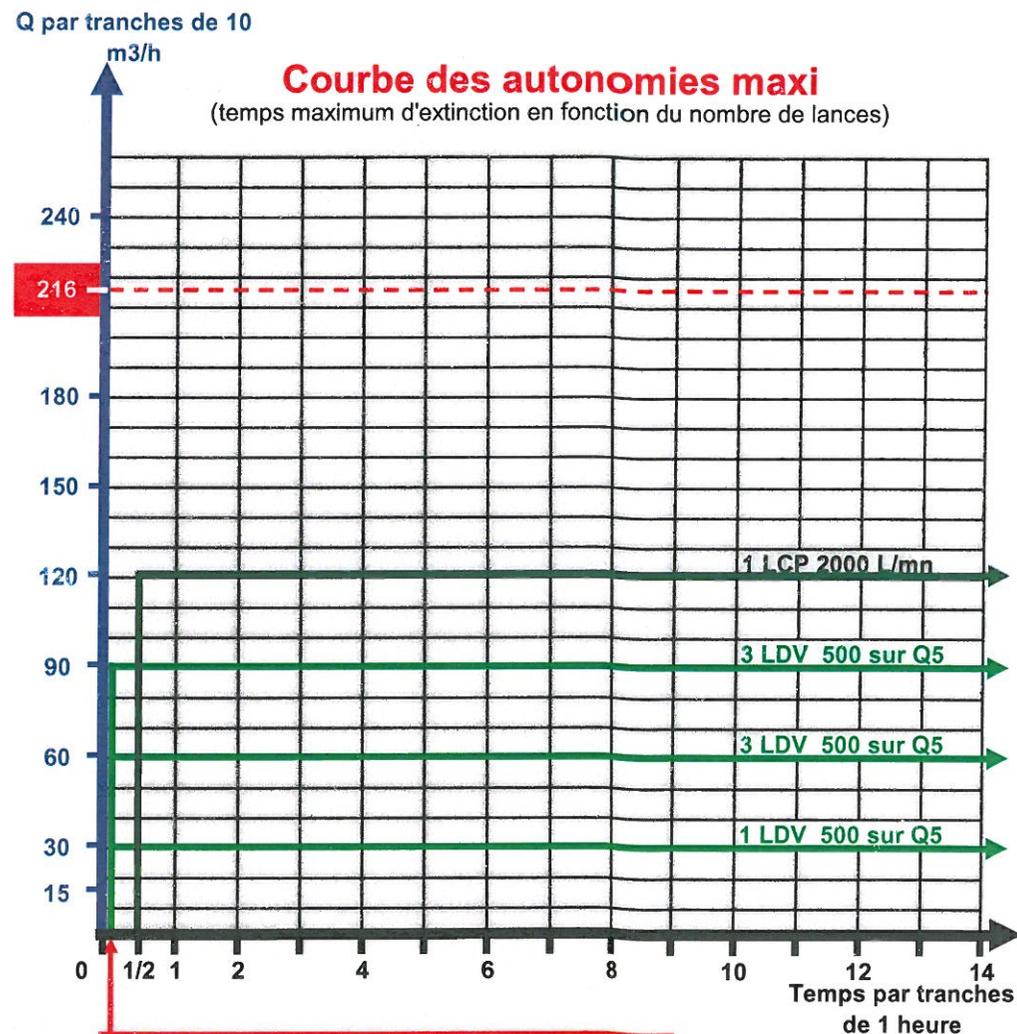

Alimentation sur réserve incendie n°001 avec :

- 1 moto-pompe 120 m³/h
- 1 DA (650 à 1000m d'établissement)

A ETABLIR DES L'ARRIVÉE DES SECOURS