



ETARE n° E43205001

Identifiant Unique GPS : 62507

COORD DFCI HF42 H9 1

ADRESSE 2, rue Nationale - 43240 Saint-Just-Malmont

ACTIVITE Maison de retraite Type : J Catégorie : 4

EHPAD Résidence Marie Lagrevol

Départ
type

2 FPT
1 EPS
2 VSAV
1 Chef de Groupe
1 Chef de Colonne

Mme Durieux Directrice	{ 04 71 61 11 85	06 78 92 51 97 06 15 44 38 00
M. Glasian	04 77 35 61 78	06 78 77 05 78
M. Ramond		06 43 90 99 18

FICHE C.O.S.

LES RISQUES

- Résidents âgés dont un certain nombre à mobilité réduite.

Effectifs

Personnel Total Jour : 40
Personnel Total Nuit : 3

Résidents : 71
Nombre de lits : 71

CONSIGNES PARTICULIERES

- L'évacuation par transfert horizontale, effectuée par le personnel, débute avant l'arrivée des secours,
- Seule la zone coupe-feu concernée par le sinistre est évacuée,
- Un responsable de l'établissement attend les secours à l'entrée du site, muni d'un gilet fluo.

CONDUITES A TENIR

- Prendre contact avec le responsable muni d'un gilet fluo à l'entrée du site,
- S'assurer avec lui de l'évacuation complète de la zone concernée par le sinistre,
- S'assurer que ce responsable possède l'ensemble des clés de l'établissement et reste à disposition du COS,
- Faire procéder à la coupure des fluides de la zone concernée : Gaz (vers accès n°8)
Electricité : - coupure par zone : armoire électrique dans les circulations de chaque zone, signalée par 
- coupure générale (si coupure par zone impossible) : local SSI

CAPACITES HYDRAULIQUES

- | | | | | |
|------------|--|---------|----------------------|---------------|
| • PI n°060 | Route du Fau, à l'entrée de l'établissement | Ø 100mm | 60 m ³ /h | IU.GPS 205060 |
| • PI n°019 | Rue du Stade - 270m | Ø 100mm | 60 m ³ /h | IU.GPS 205019 |
| • PI n°016 | Rue du Cintre - 280m | Ø 100mm | 60 m ³ /h | IU.GPS 205016 |
| • RI n°055 | Route du Fau - Etablissements Cheynet - 650m | | 2500 m ³ | IU.GPS 205055 |

DIVERS


- Emplacement possible PC mobile : Parking face au Centre aéré et de loisirs Pierre Royon - 100m IU.GPS 36100
- Emplacement possible PMA : Centre aéré et de loisirs Pierre Royon - 100m IU.GPS 62469
- Emplacement possible CRM : CIS Saint-Just-Malmont - 1500m IU.GPS 46774
- Emplacement possible DZ : Stade Municipal, r. du Stade - 400m - WGS84 N.45,34277°/E.4,30943°IU.GPS 62575
- Les panneaux solaires situés sur le toit ne sont pas photovoltaïques, mais thermiques (pas de risque électrique).



Accès au site




Accès au bâtiment




Barrage Gaz



PI de 100 mm

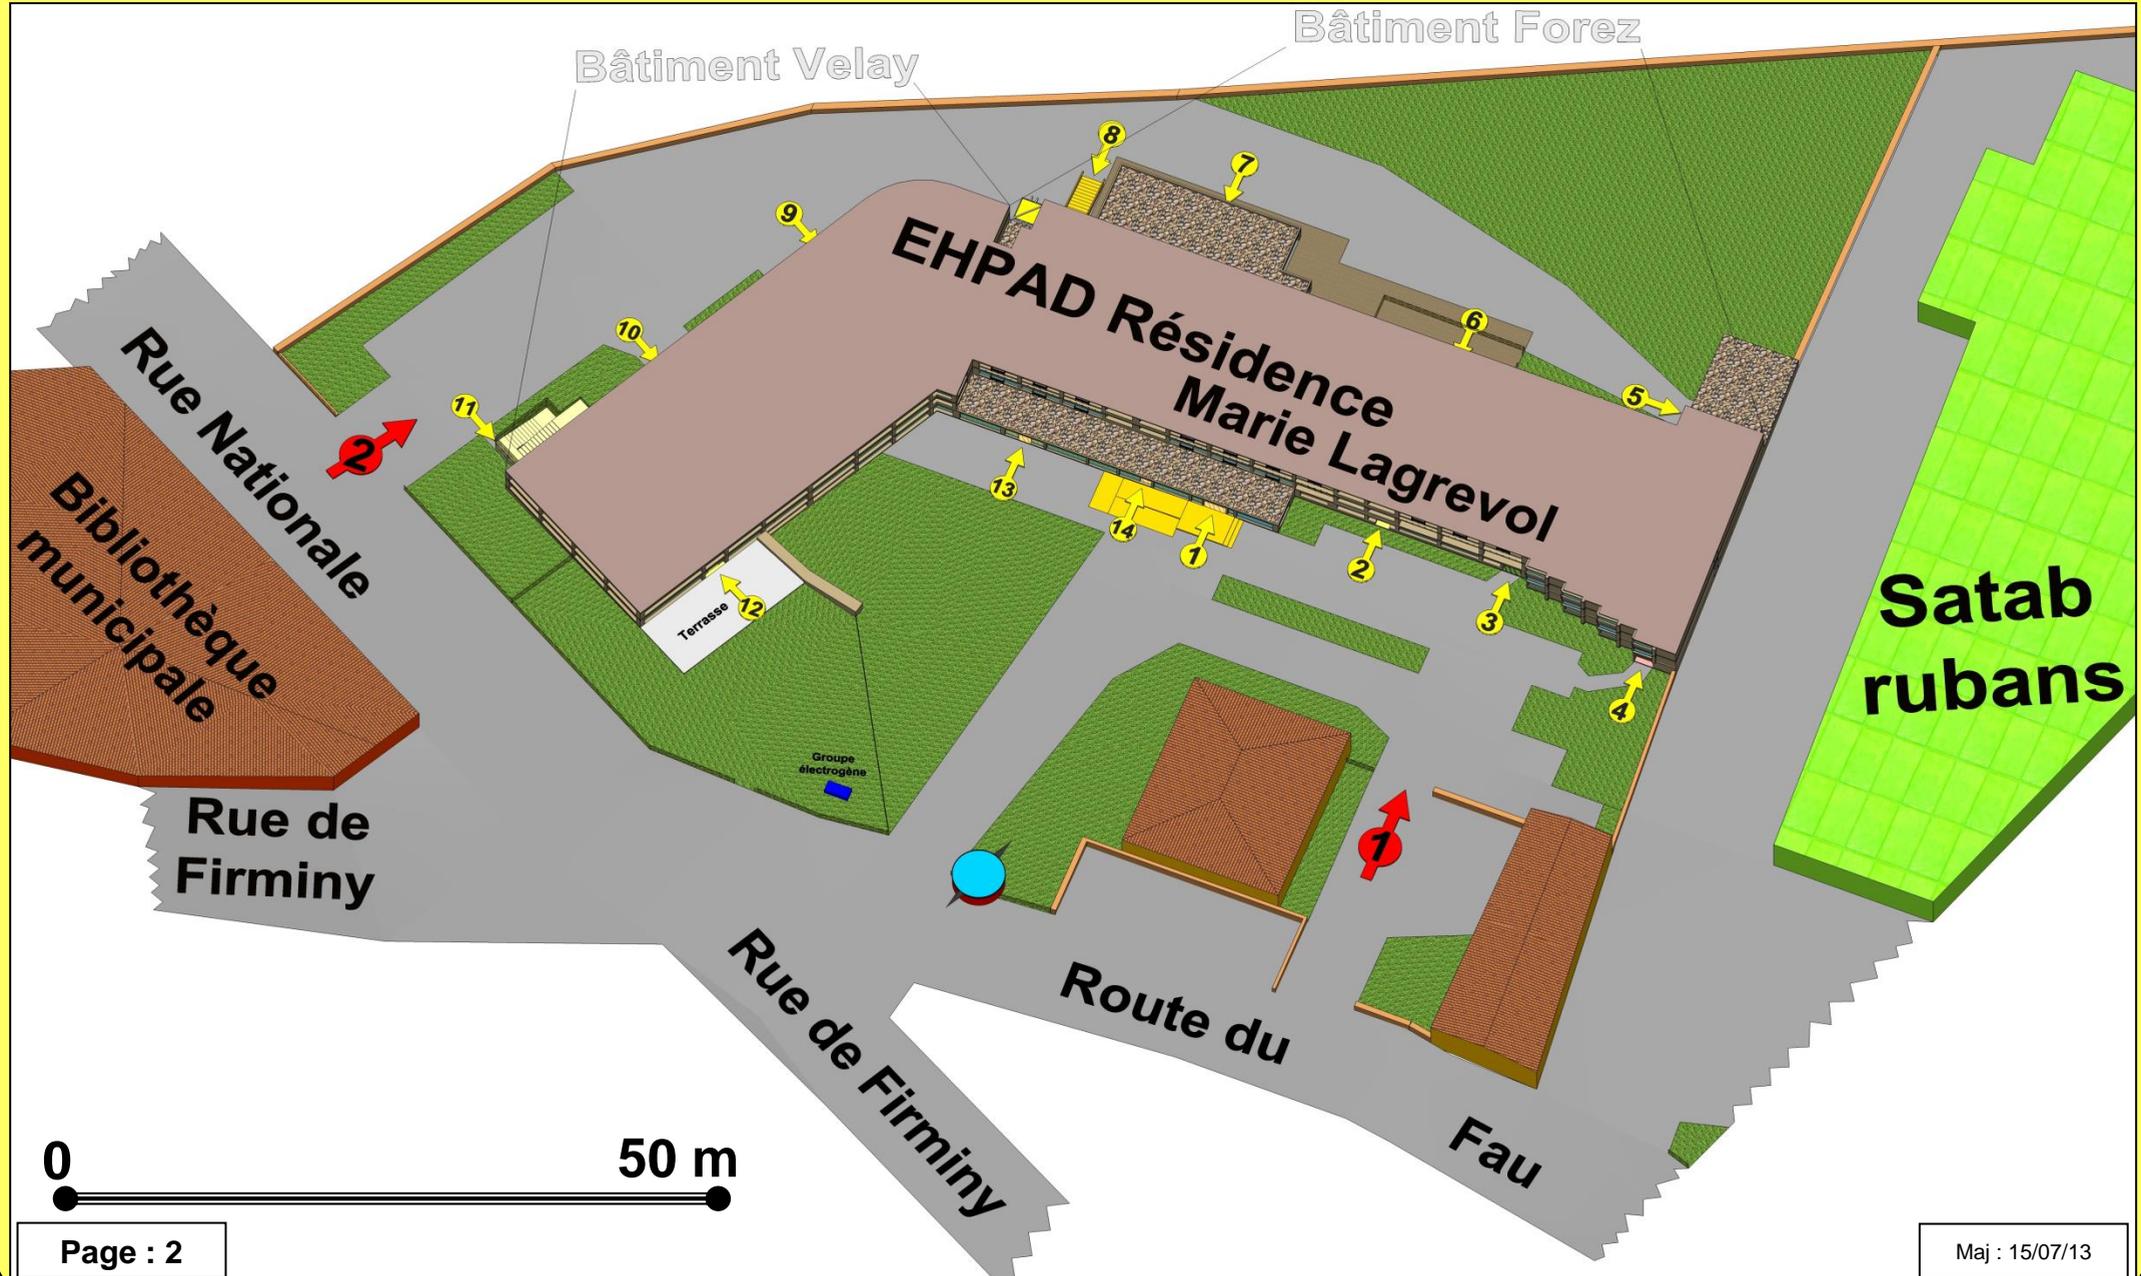

R+2

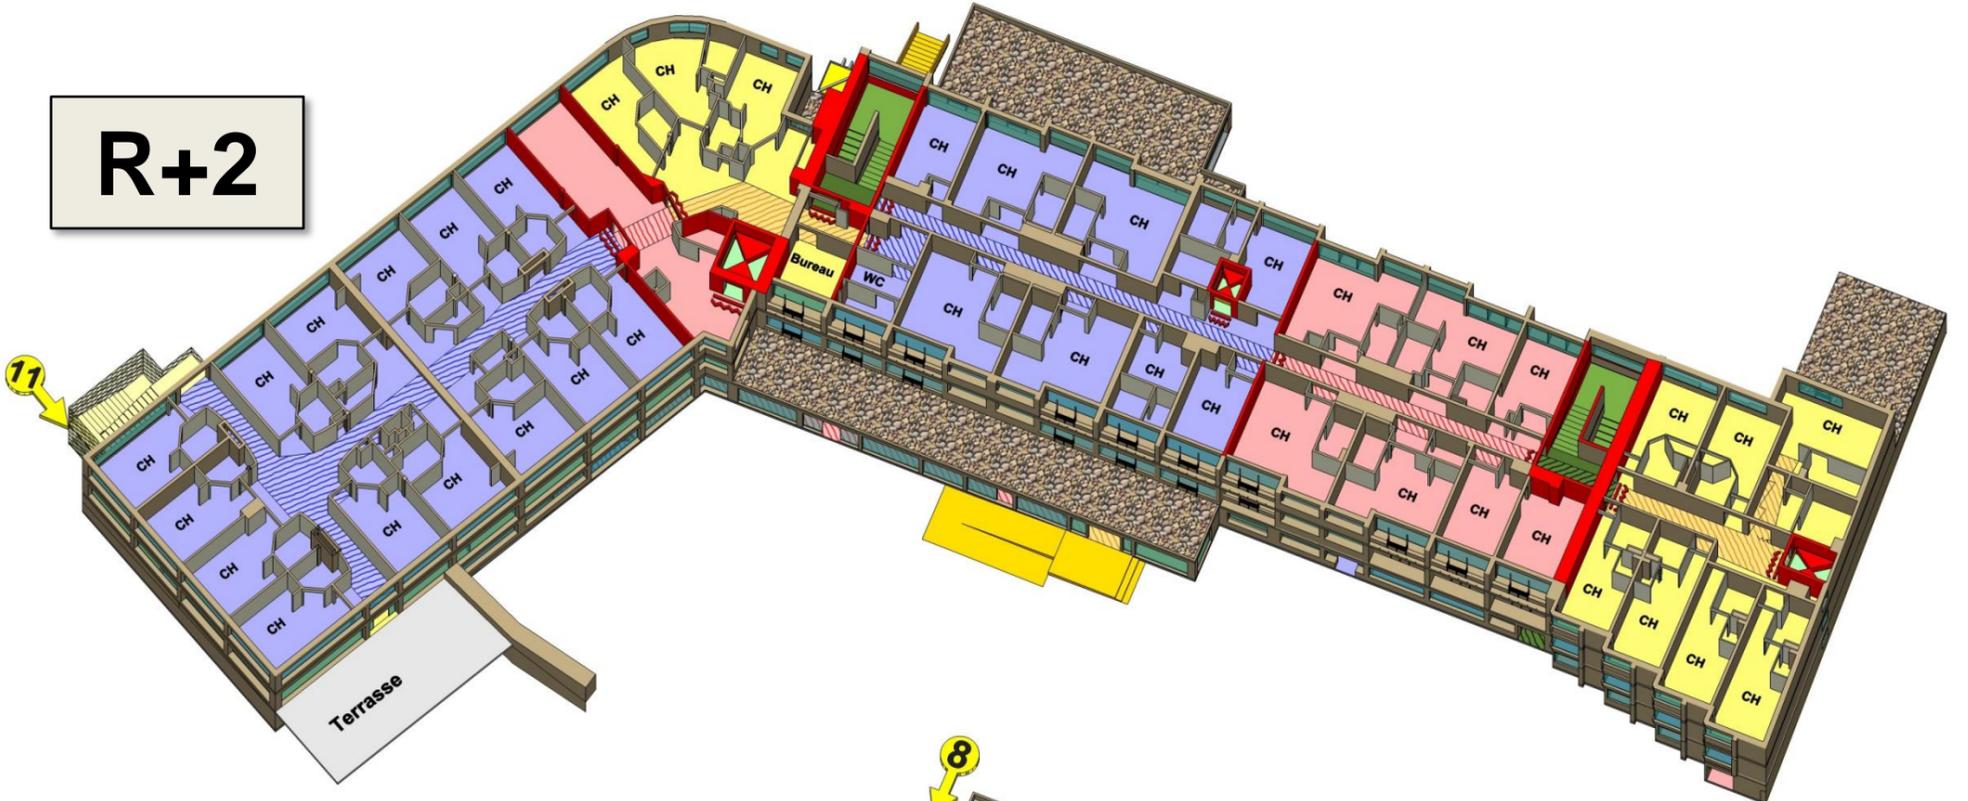

R+1



RDC

