



ADRESSE

ZA Les BONNES
43410 LEMPDES / ALLAGNON

ID Unique

78251

ETARE N°

IS.43120.0008

TYPE


IND

GROUPEMENT

OUEST



INDUSTRIE PLASTURGIE

SOCIETE ISOLFRANCE


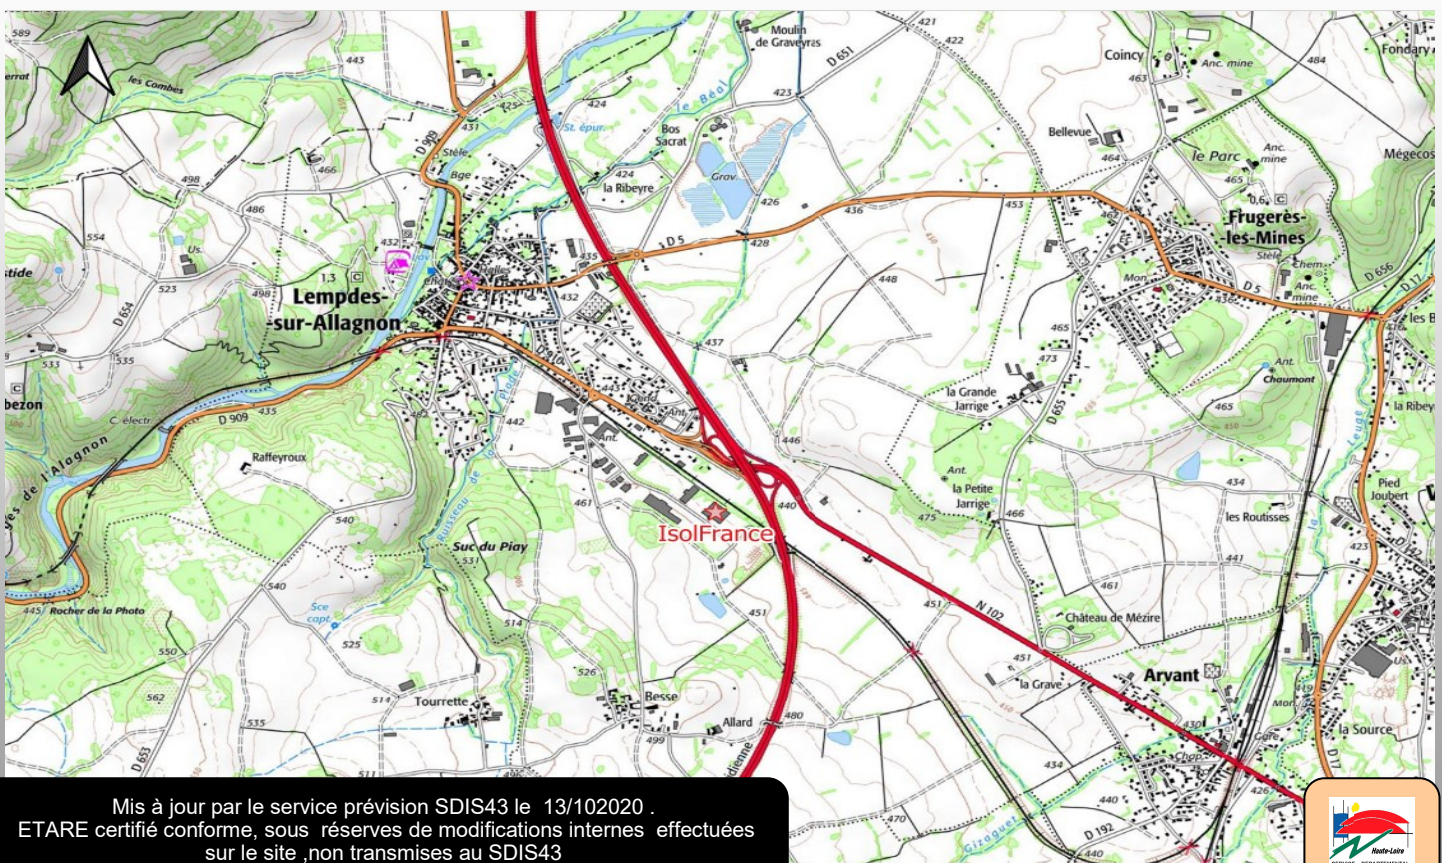


Mis à jour par le service prévision SDIS43 le 13/10/2020.
ETARE certifié conforme, sous réserves de modifications internes effectuées
sur le site, non transmises au SDIS43



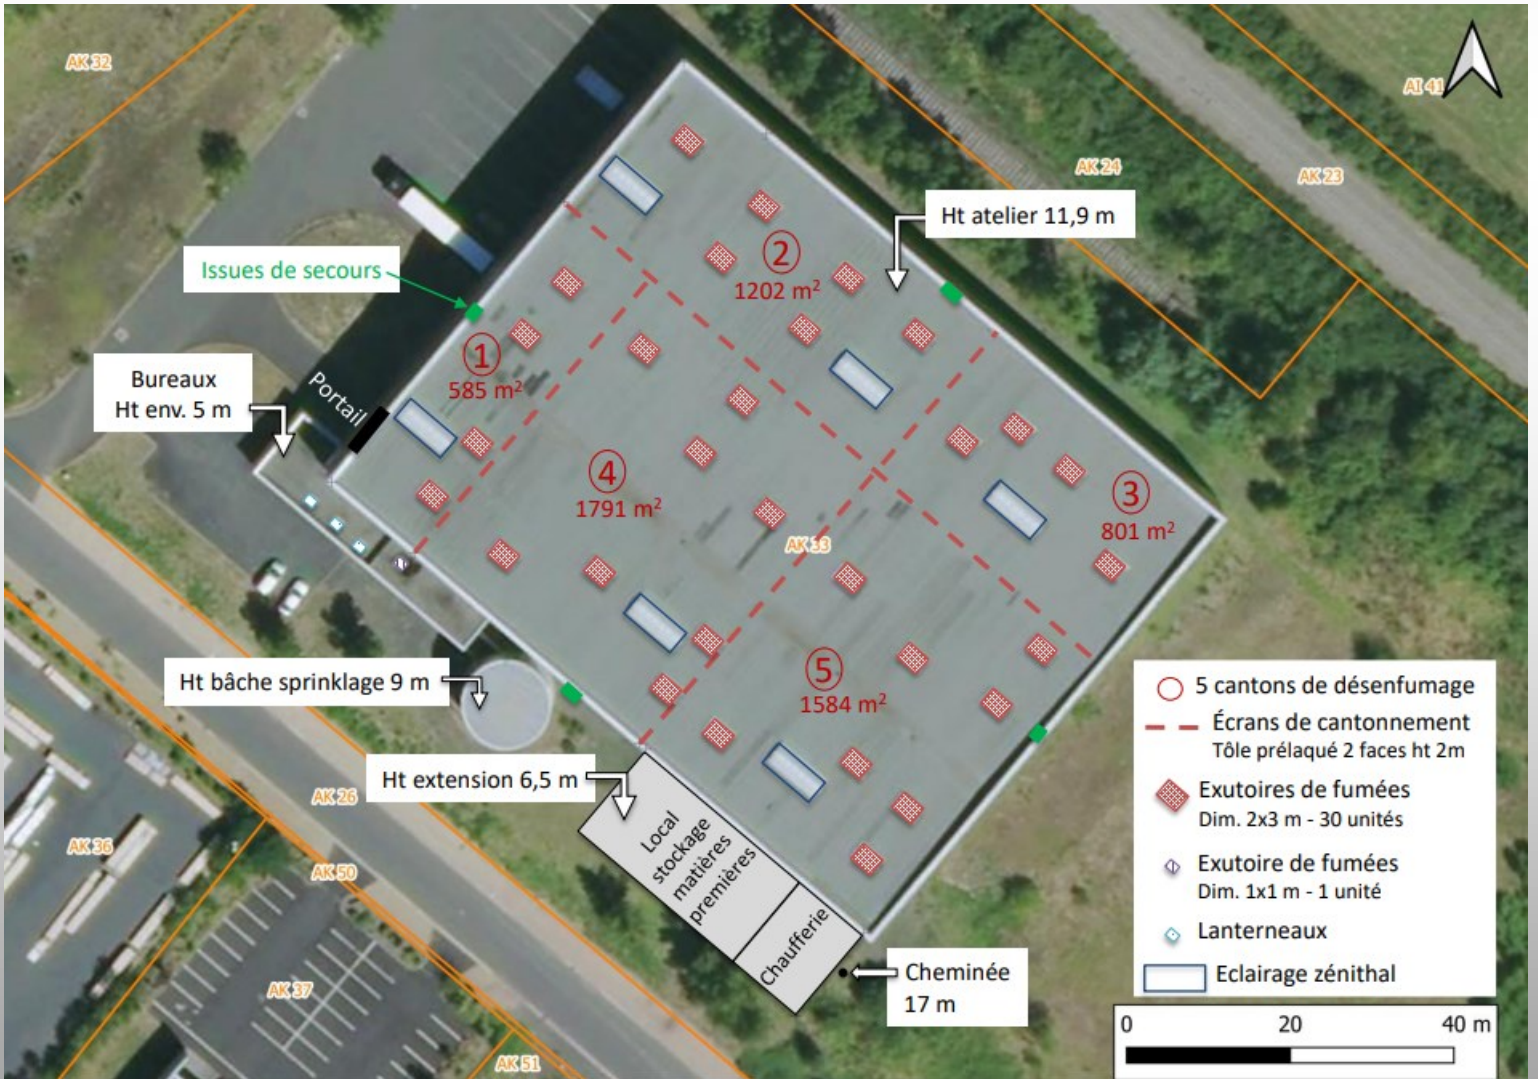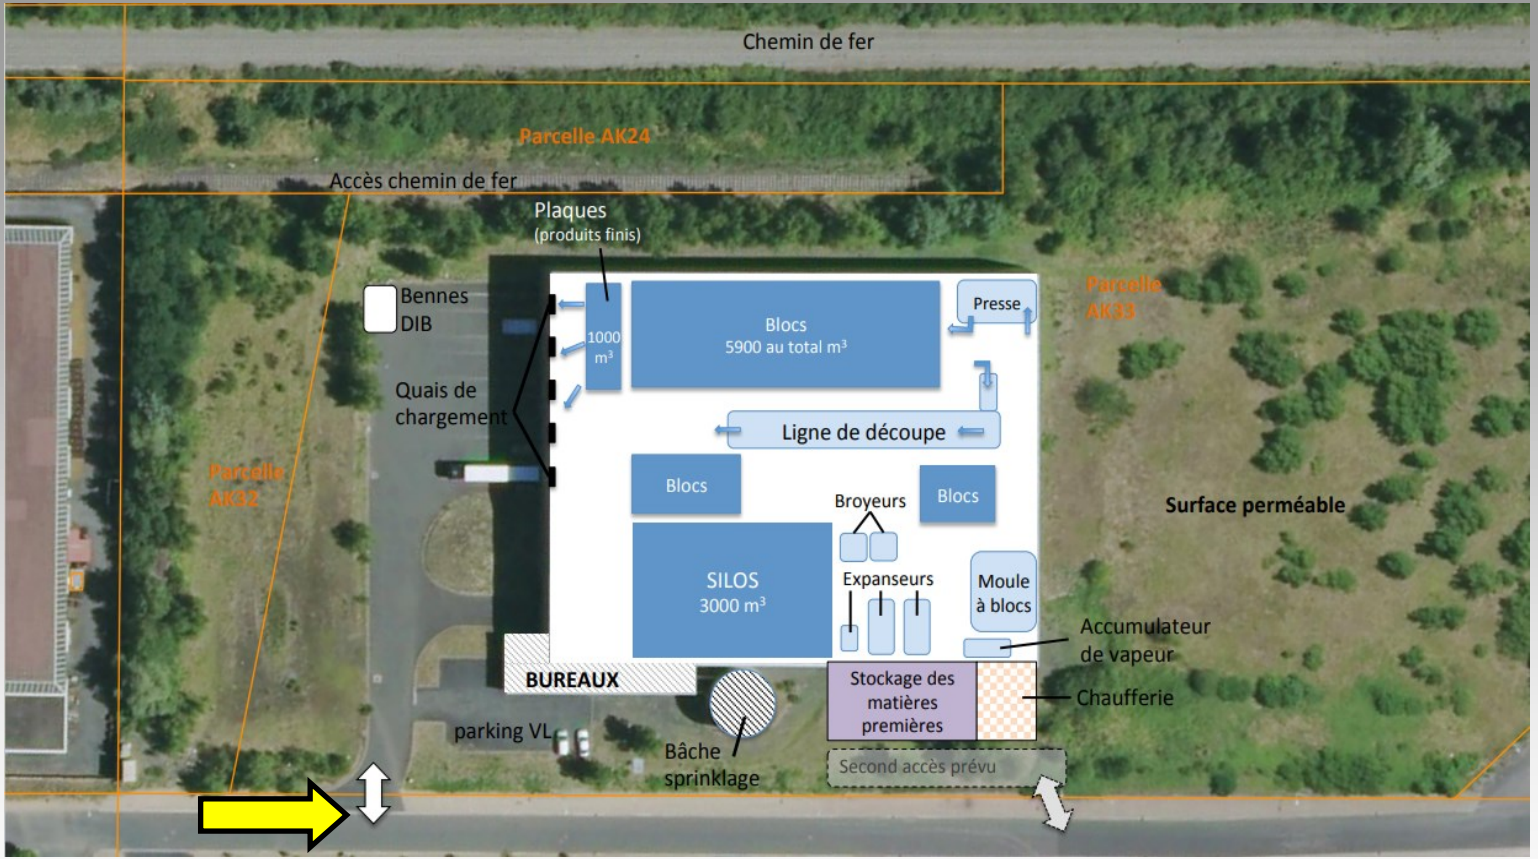

Résultat de la modélisation incendie - visualisation sur la photographie aérienne

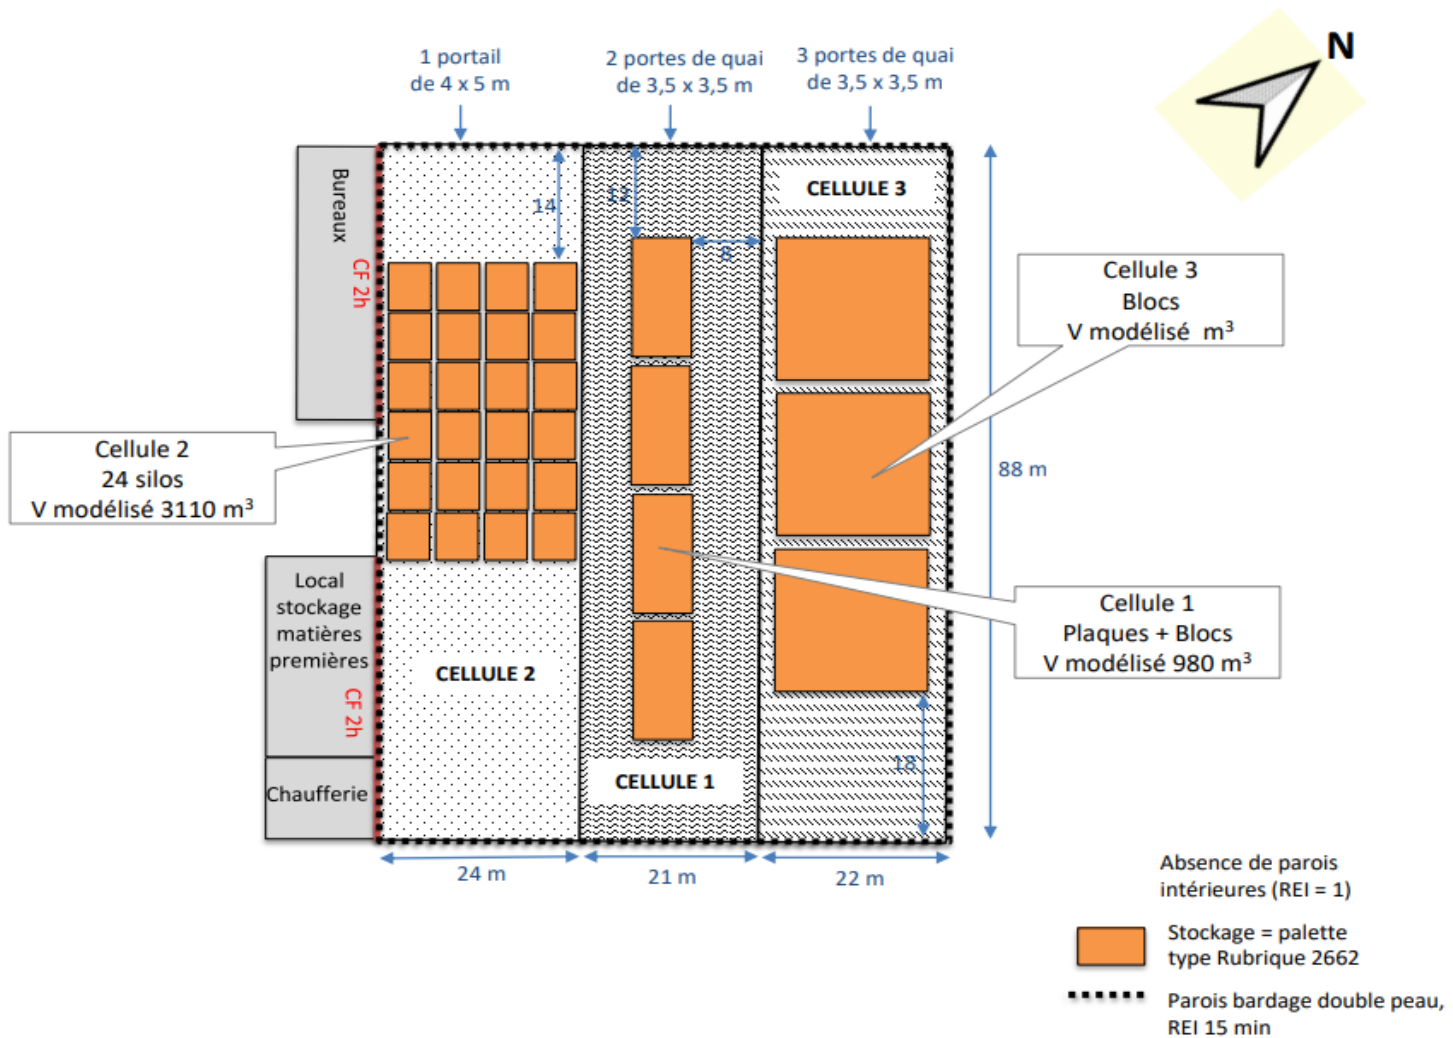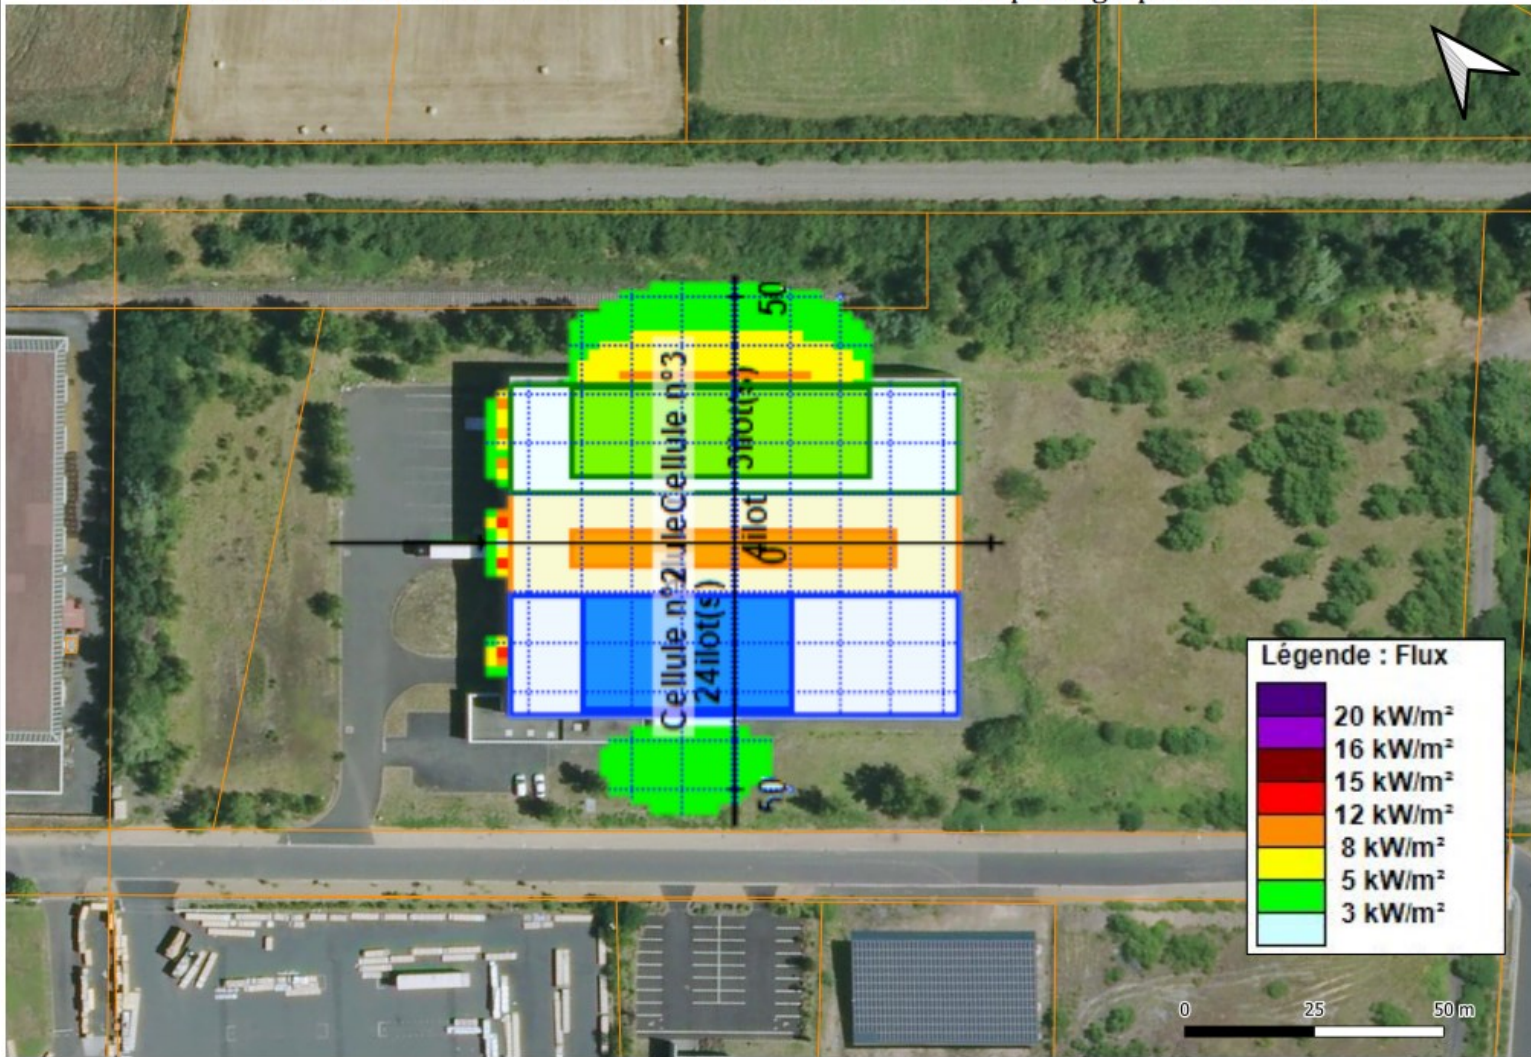

FICHE COS



LES RISQUES

- **Risque d'Incendie (bille polystyrène)**
- **Risque de dégagement de gaz explosif**
- **Risque de toxicité par inhalation**
- **Risque modéré de pollution terrestre et aquatique**
- **Risque fort sur dégagement de fumées**



Incendie



Explosion



Toxicité



Environnement

1er Départ



- 2 FPT
- 1 EPS
- 1 CCIM
- 2 CCGC
- 1 CELAR
- CDHR + MPR
- 1 CDG
- 1 CDC

CONDUITES A TENIR

- Pour Reconnaissance et établissement , port ARI obligatoire
- Dégagement possible en cas d'incendie de monoxyde de carbone dioxyde de carbone styrène hydrocarbures aliphatiques
- Moyens d'extinction recommandés : eau pulvérisée ,mousse ,poudre, dioxyde de carbone . Eviter jet bâton .
- Ventilation des locaux recommandé , risque de dégagement de gaz explosif

DIVERS

Identification des substances de préparation , matière première :

Neopo F 5300 Polymères expansibles en granulés (petite perle noire)

Polystyrène expansible (petite perle sphérique blanche) **N° ONU 2211**

Ce produit est un mélange composé essentiellement de polystyrène et d'agent d'expansion (mélange de n-pentane et isopentane)